
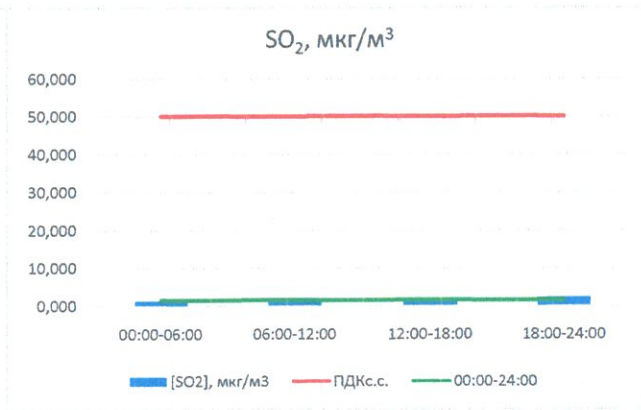
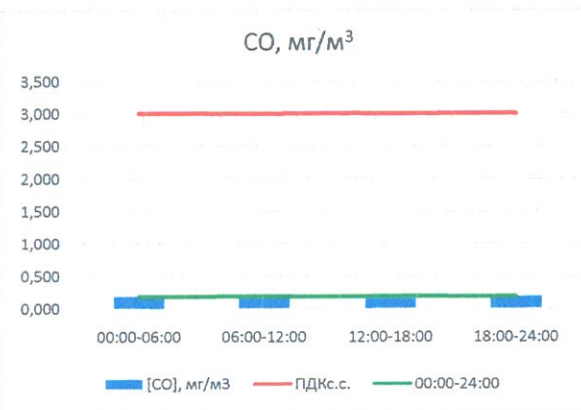
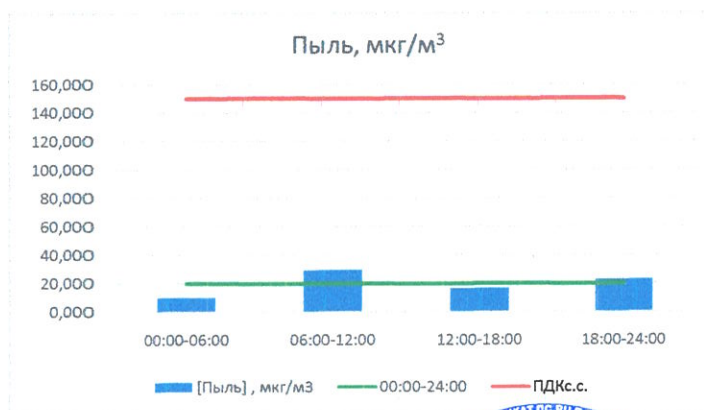
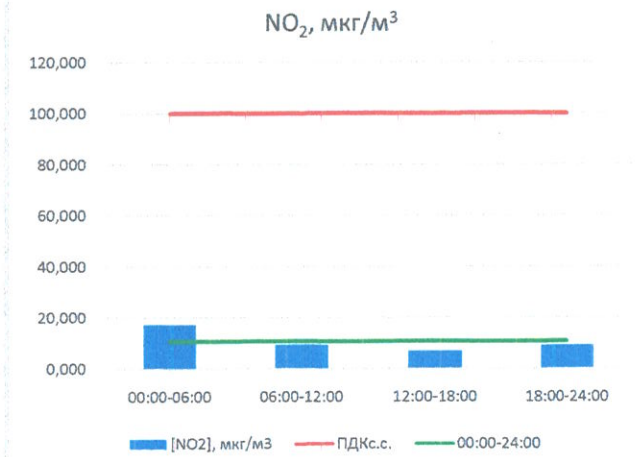


Отчёт о состоянии атмосферного воздуха за 02.05.2023

	Направление ветра	[NO], мкг/м ³	[NO ₂], мкг/м ³	[CO], мг/м ³	[SO ₂], мкг/м ³	[Пыль], мкг/м ³
00:00-06:00	ЮЮВ 162	1,706	17,334	0,189	1,347	9,884
06:00-12:00	Ю 181	0,926	9,442	0,216	1,387	29,360
12:00-18:00	Ю 190	0,337	6,844	0,155	1,333	16,499
18:00-24:00	Ю 169	0,556	9,200	0,189	2,273	22,718
00:00-24:00	Ю 175	0,881	10,705	0,187	1,585	19,615
ПДК _{с.с.}	-	-	100,0	3,0	50,0	150,0
Приборы, находящиеся в проверке на момент выдачи отчета						

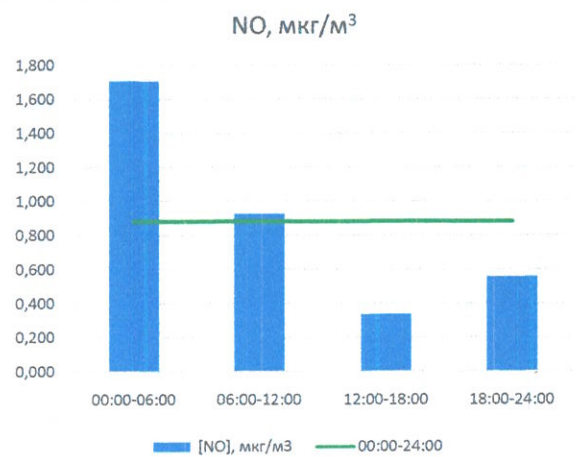

Заместитель руководителя
филиала ЦЛАТИ по
Смоленской области

В.Н. Горбунова

И.о. начальника лаборатории

Ю.А. Чернина