


Отчёт о состоянии атмосферного воздуха за 11.08.2025

Наименование объекта	[NO ₂], мкг/м ³	[NO ₂], мкг/м ³	[CO], мкг/м ³	[CO], мкг/м ³	[ПМ ₁₀], мкг/м ³	Оборудование находится в поверке
00:00-06:00	0,729	10,513	0,060	6,024	13,351	
06:00-12:00	1,61	0,177	0,019	4,996	16,057	
12:00-18:00	3	0,000	10,081	0,115	1,191	28,048
18:00-24:00	3	0,165	13,551	0,179	4,988	14,477
00:00-24:00	103	2,24	0,268	11,523	0,093	4,501
ПДК _с	-	100,0	3,0	50,0	150,0	0,01


Формальдегид, мг/м³

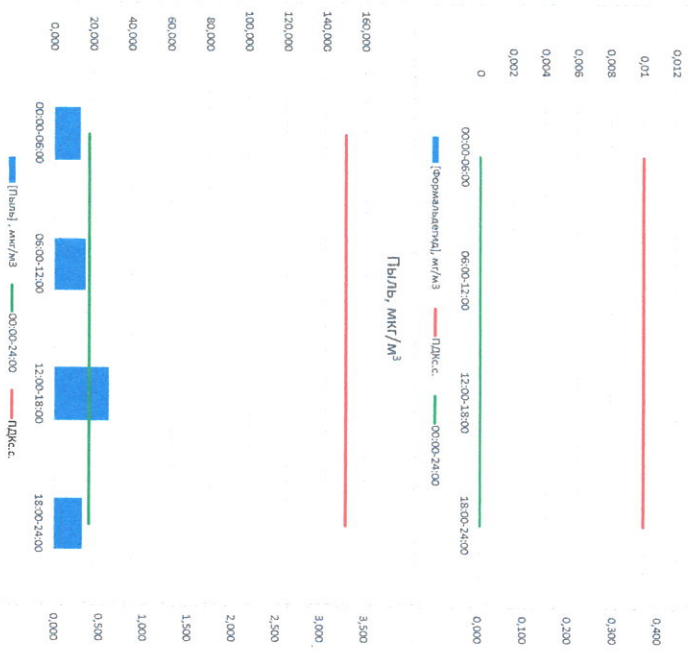

NO, мкг/м³



NO₂, мкг/м³

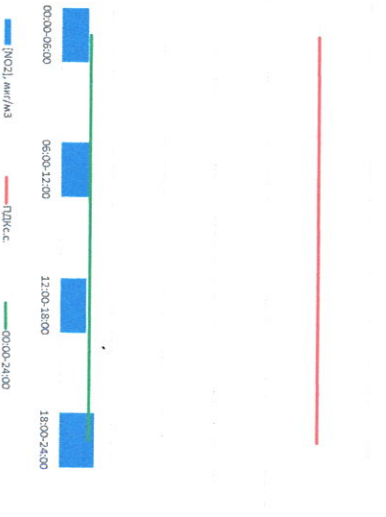

CO, мкг/м³



SO₂, мкг/м³



Руководитель филиала в Смоленской области

Ю.И. Есеева

Научный сотрудник

В.И. Прохоренко

