



Наименование поста	[NO], мкг/м³	[NO2], мкг/м³	[CO], мкг/м³	[SO2], мкг/м³	[ПДК], мкг/м³	[Формальдегид], мкг/м³
00:00-06:00	303	2,855	15,099	0,472	0,000	32,777
06:00-12:00	312	0,332	6,913	0,573	0,000	10,779
12:00-18:00	303	0,154	6,666	0,571	0,000	23,041
18:00-24:00	308	0,401	6,404	0,336	0,000	9,667
00:00-24:00	303	0,935	8,770	0,488	0,000	18,941
ПДК, %	-	-	100,0	3,0	50,0	150,0
						0,01


Формальдегид, мкг/м³

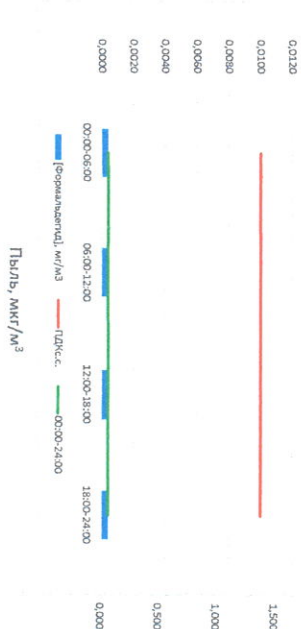


NO, мкг/м³

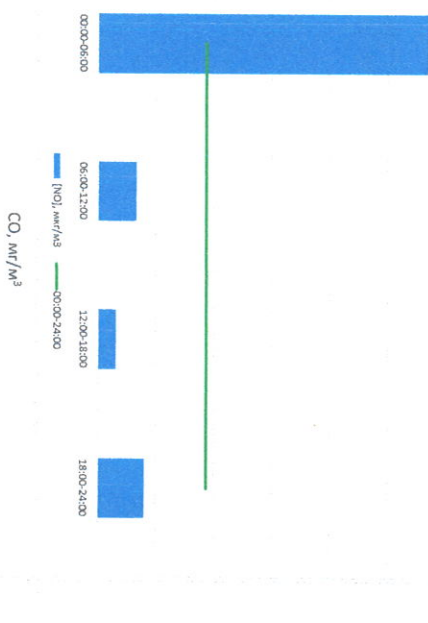


NO2, мкг/м³

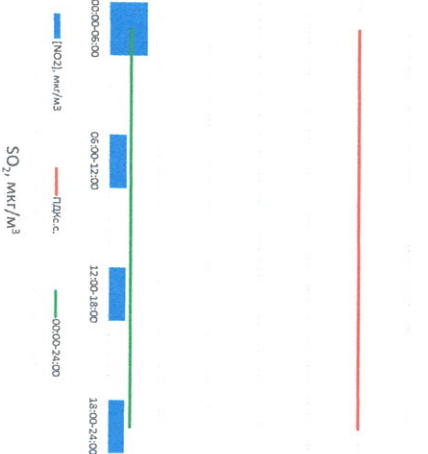


SO2, мкг/м³

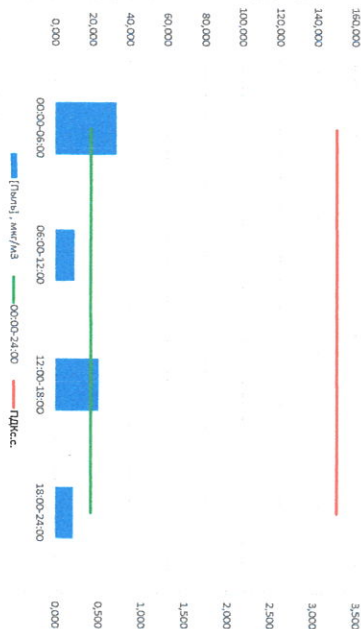

CO, мкг/м³

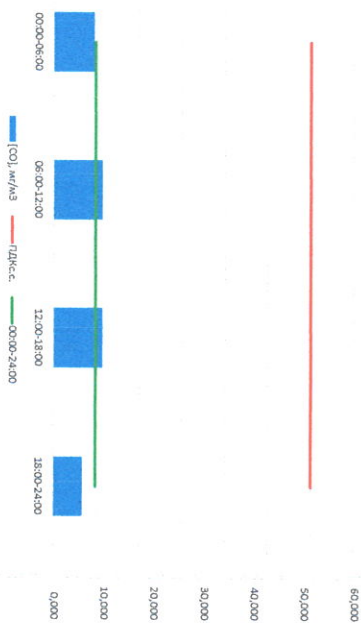

Тальф, мкг/м³

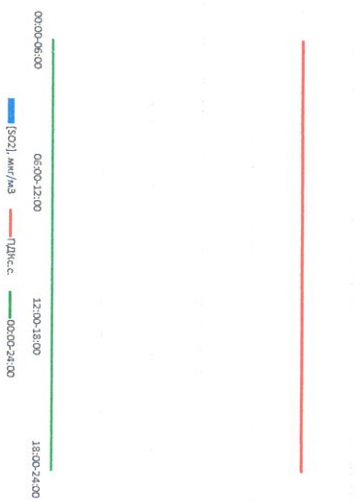

Руководитель филиала ЦЛАТИ по Смоленской области

Ю.П. Евсеев

Начальник лаборатории

В.Н. Прохорова

