



Отчет о состоянии атмосферного воздуха за 15.05.2026

Время измерения	NO ₂ , мкг/м ³	CO, мкг/м ³	SO ₂ , мкг/м ³	ПМ ₁₀ , мкг/м ³	Формальдегид, мкг/м ³		
00:00-06:00	NO ₂ 186	5,151	8,394	0,253	0,852	8,571	0,0004
06:00-12:00	NO ₂ 185	2,274	12,639	0,354	0,104	15,097	0,0004
12:00-18:00	NO ₂ 139	0,480	18,916	0,261	0,000	29,655	0,0005
18:00-24:00	NO ₂ 183	12,558	24,468	0,329	0,119	79,874	0,0005
00:00-24:00	NO ₂ 168	5,115	16,104	0,299	0,268	33,299	0,0005
ПДК _с	-	100,0	3,0	50,0	150,0	0,01	-

Формальдегид, мкг/м³

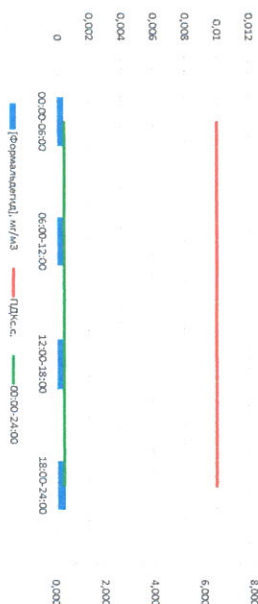


Пыль, мкг/м³

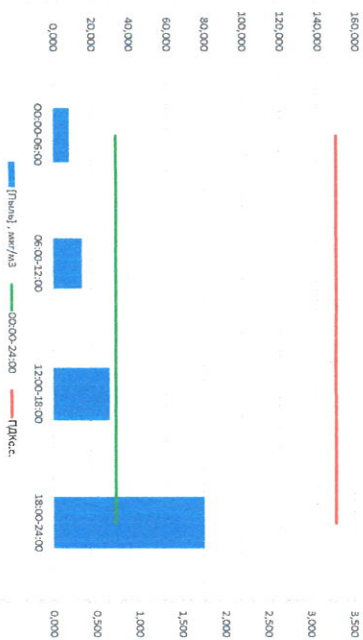

NO₂, мкг/м³




CO, мкг/м³

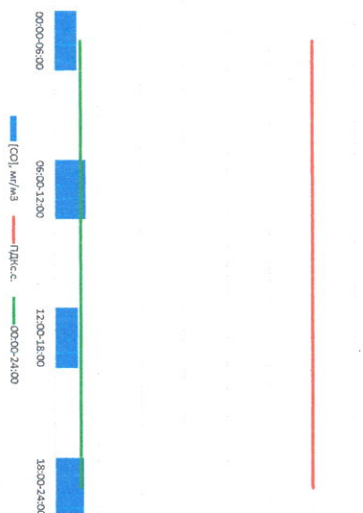

NO₂, мкг/м³



SO₂, мкг/м³

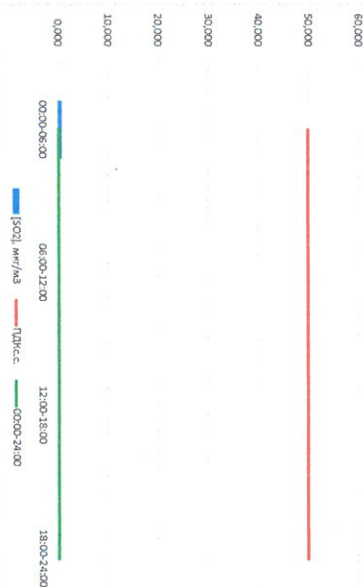

Руководитель филиала ЦНТИ по Смоленской области

Ю.Л. Евсеев

Начальник лаборатории


В.Н. Прохоренкова




Отчет о состоянии атмосферного воздуха за 16.05.2026

Время суток	Высота источника, м	[NO ₂], мкг/м ³	[CO], мкг/м ³	[SO ₂], мкг/м ³	[ПМ ₁₀], мкг/м ³	[Формальдегид], мкг/м ³
00:00-06:00	155	11,725	0,577	0,707	62,239	0,0004
06:00-12:00	183	0,071	8,227	0,431	12,547	0,0005
12:00-18:00	248	0,750	12,464	0,164	0,000	0,0005
18:00-24:00	3	277	5,368	14,907	0,235	0,000
00:00-24:00	НОЗ	214	4,478	12,885	0,351	0,177
ПДК _с	-	100,0	3,0	50,0	150,0	0,01

Формальдегид, мкг/м³

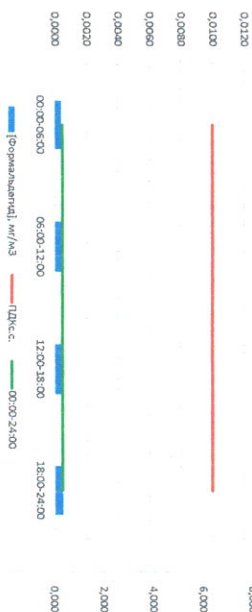


Пыль, мкг/м³

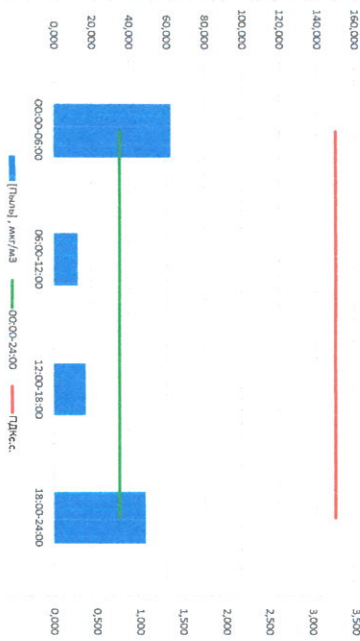


NO₂, мкг/м³




CO, мкг/м³

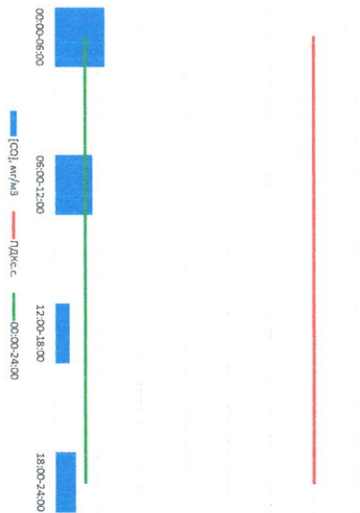

NO₂, мкг/м³

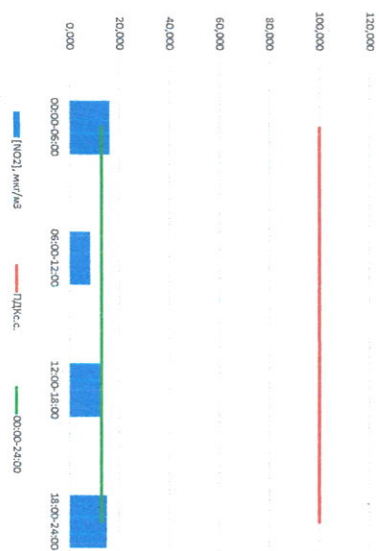

SO₂, мкг/м³

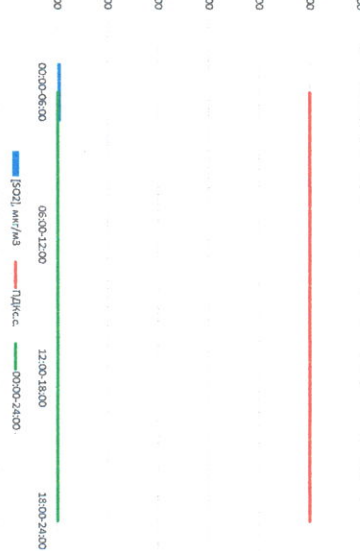

Руководитель филиала ЦАТИ по Смоленской области

Ю.П. Бессен


Начальник лаборатории

В.Н. Прохоренков


Отчет о состоянии атмосферного воздуха за 17.05.2026

Наименование	NO ₂ , мкг/м ³	NO ₂ , мкг/м ³	CO, мкг/м ³	CO ₂ , мкг/м ³	Пыль, мкг/м ³	Формальдегид, мкг/м ³
00:00-06:00	303	247	5,899	14,795	0,528	0,014
06:00-12:00	308	111	0,411	8,989	0,470	0,001
12:00-18:00	308	70	0,151	10,282	0,291	0,000
18:00-24:00	308	127	0,085	10,943	0,264	0,000
00:00-24:00	308	139	1,632	11,252	0,388	0,004
ПДК _с	-	-	-	100,0	3,0	50,0
						150,0
						0,01

Формальдегид, мкг/м³

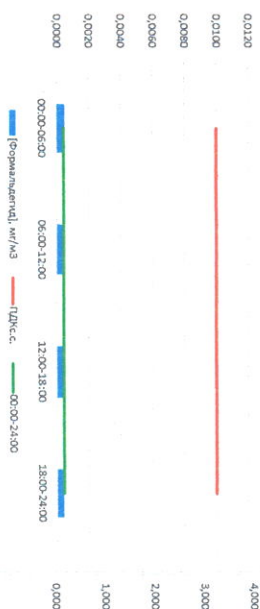


Пыль, мкг/м³

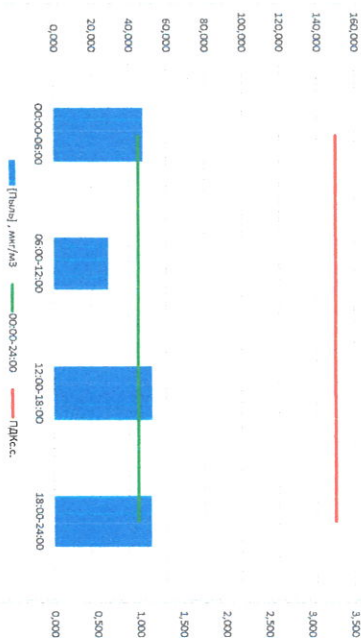

NO₂, мкг/м³




CO, мкг/м³

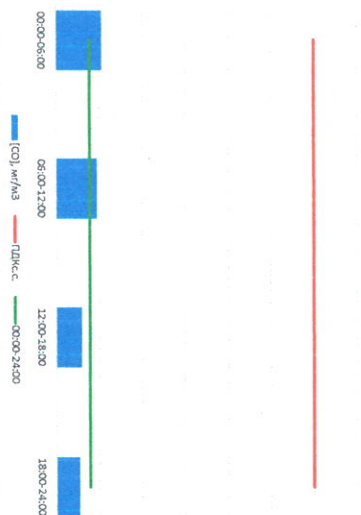

NO₂, мкг/м³



SO₂, мкг/м³

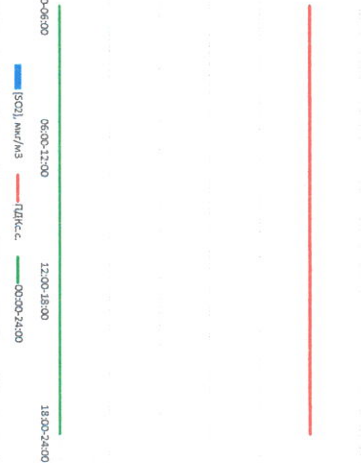

Руководитель филиала ЦЛАТИ по Смоленской области

Ю.П. Ефеев

Начальник лаборатории

В.Н. Прохорова

