



Издание акта	[NO _x], мкг/м³	[NO ₂], мкг/м³	[CO], мкг/м³	[SO ₂], мкг/м³	[Пыль], мкг/м³	[Формальдегид], мкг/м³
00:00-06:00	КОНВ 149	0,000	7,588	0,045	0,165	22,413
06:00-12:00	КОНВ 143	0,721	10,009	0,213	0,375	10,526
12:00-18:00	КОНВ 137	4,548	18,045	0,516	0,018	25,522
18:00-24:00	КОНВ 140	1,247	14,780	0,327	0,001	34,614
00:00-24:00	КОНВ 142	1,629	12,605	0,275	0,140	23,269
ПДК _с	-	100,0	3,0	50,0	150,0	0,01


Формальдегид, мкг/м³

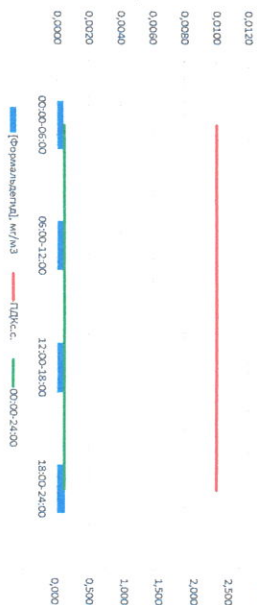


Пыль, мкг/м³

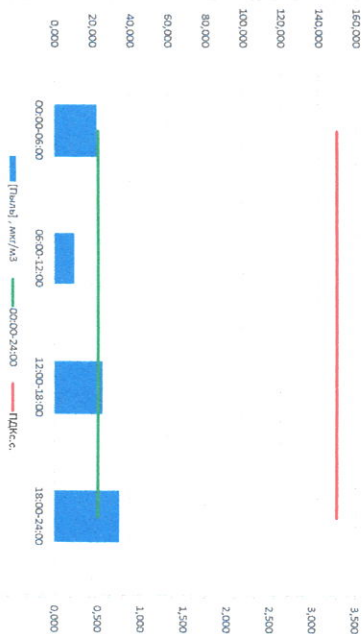


NO_x мкг/м³

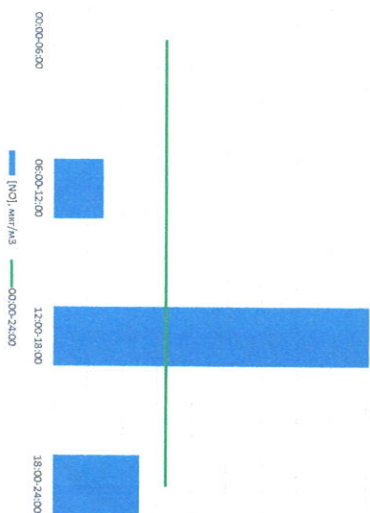


CO, мкг/м³

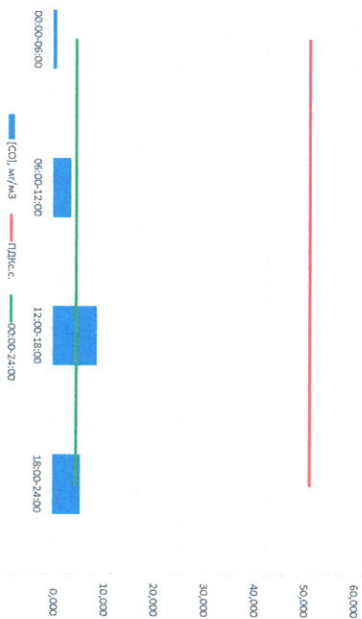

NO₂ мкг/м³

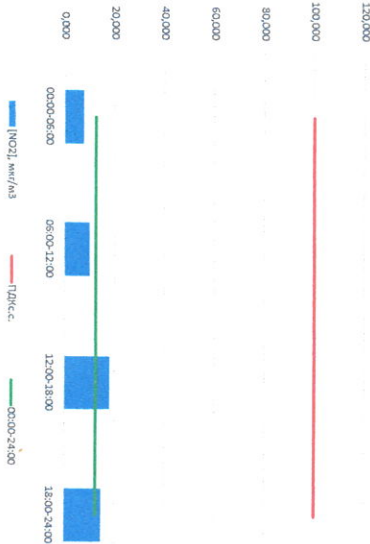

SO₂ мкг/м³

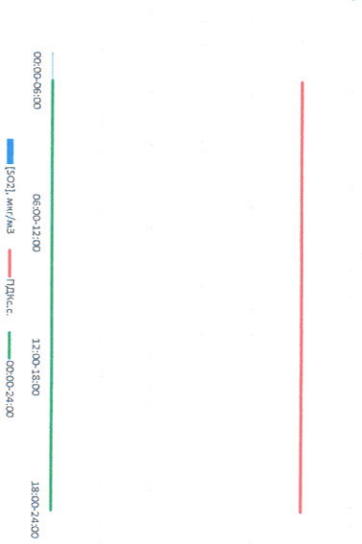

Руководитель филиала ЦЛТИ по Смоленской области

Ю.П. Евсеев

Начальник лаборатории

В.Н. Прохоренко

