



Отчет о состоянии атмосферного воздуха за 16.01.2026

Время измерения	NO _x , мкг/м³	NO ₂ , мкг/м³	CO, мкг/м³	SO ₂ , мкг/м³	Пыль, мкг/м³	Формальдегид, мкг/м³
00:00-06:00	Ю03 184	0,440	15,817	0,442	0,000	19,780
06:00-12:00	Ю08 168	12,775	21,526	0,559	0,169	24,768
12:00-18:00	Ю03 210	19,562	29,756	0,541	0,002	36,456
18:00-24:00	Ю03 205	105,459	49,792	0,766	0,541	19,669
ПДК _{с.г.}	Ю03 194	34,559	29,223	0,577	0,178	25,168
			100,0	3,0	50,0	150,0
						0,01


Формальдегид, мкг/м³

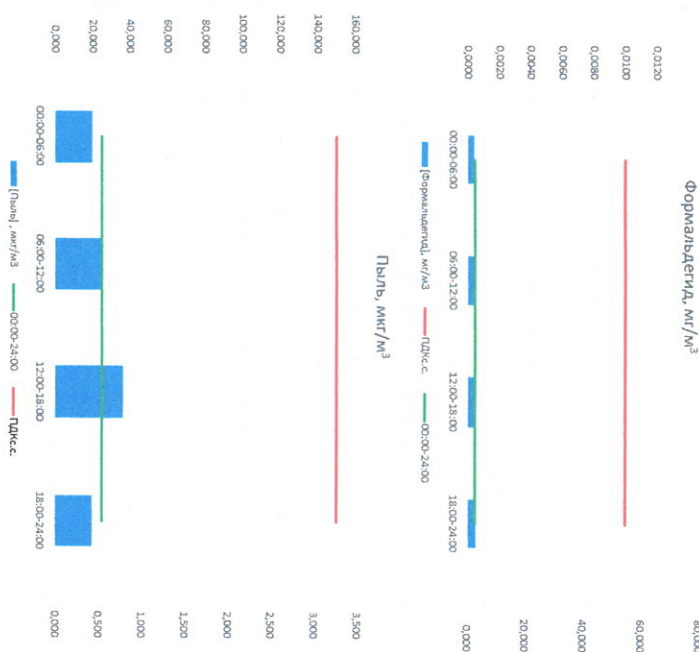


NO_x, мкг/м³

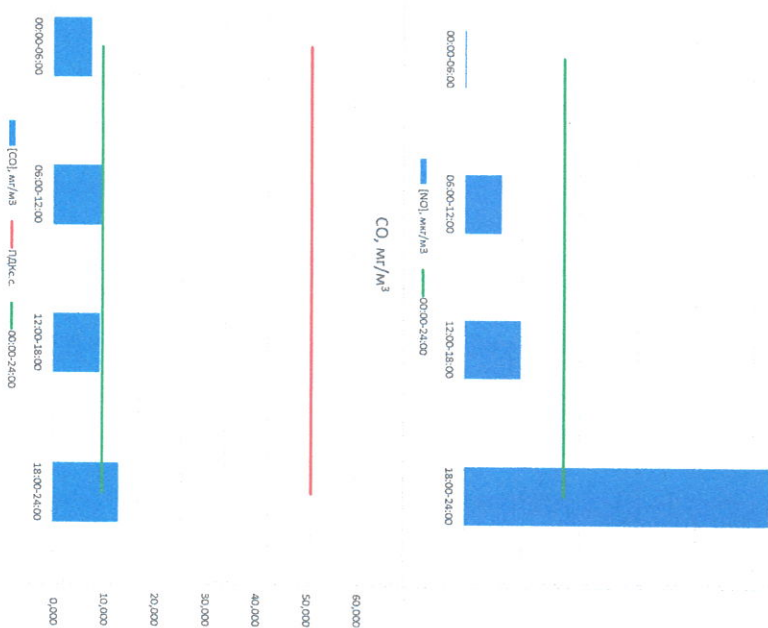


NO₂, мкг/м³

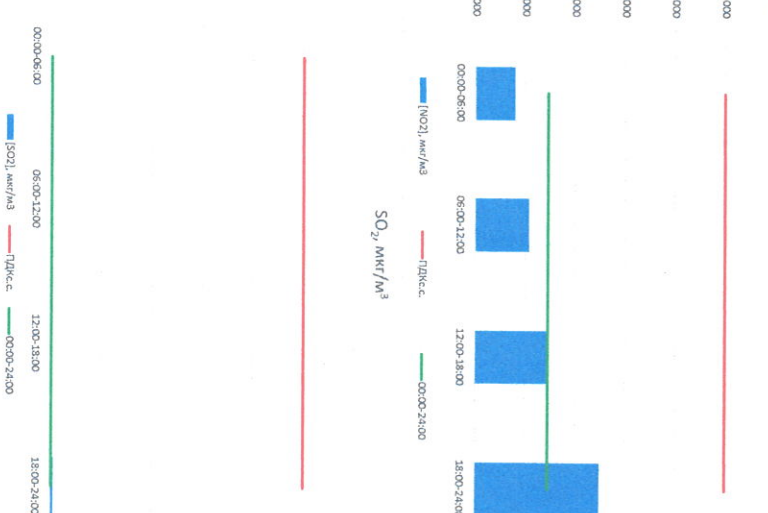


CO, мкг/м³

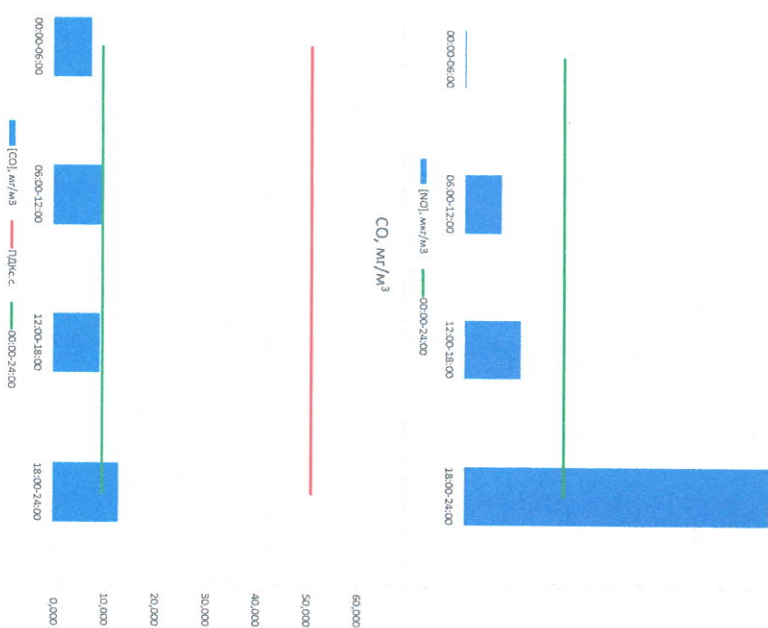

SO₂, мкг/м³

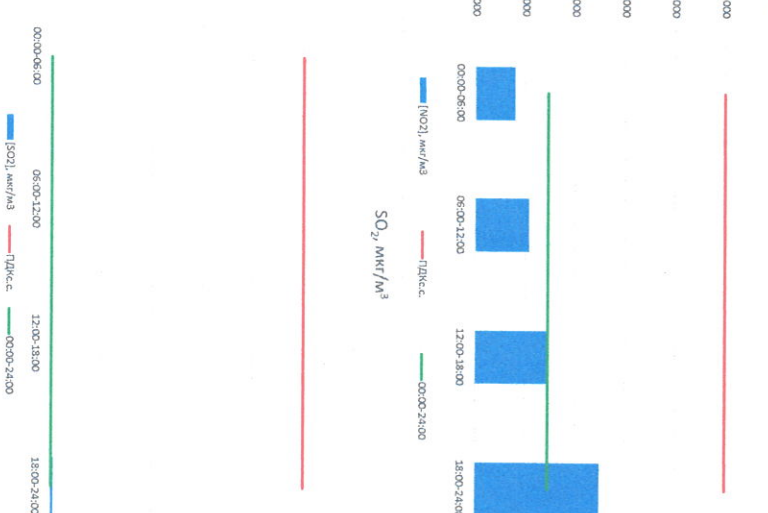

Пыль, мкг/м³

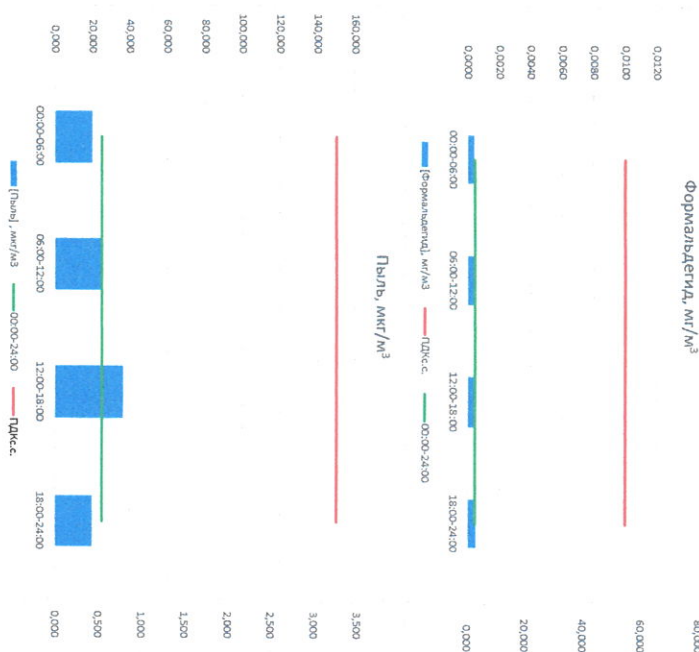


Руководитель филиала ЦИАТИ по Смоленской области

Ю.П. Евсеев

Начальник лаборатории

В.Н. Прохорова

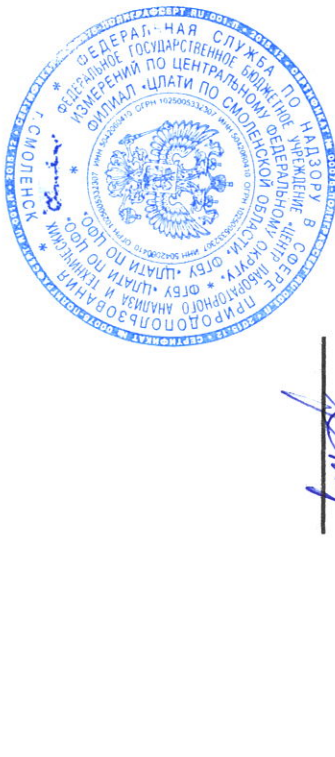


Наименование источника выброса	[NO _x], мкг/м³	[NO ₂], мкг/м³	[CO], мкг/м³	[CO ₂], мкг/м³	[PM ₁₀], мкг/м³	Формальдегид, мкг/м³
00:00-06:00	NO _x 207	0,053	7,410	0,336	0,000	19,389
06:00-12:00	NO _x 231	0,000	3,907	0,244	0,365	12,007
12:00-18:00	NO _x 199	0,083	6,328	0,089	1,518	17,451
18:00-24:00	NO _x 129	0,130	5,783	0,138	1,931	5,924
00:00-24:00	NO _x 196	0,067	5,857	0,202	0,954	13,693
ПДК _{с.г.}	-	-	100,0	3,0	50,0	150,0
						0,01


Формальдегид, мкг/м³



NO_x, мкг/м³

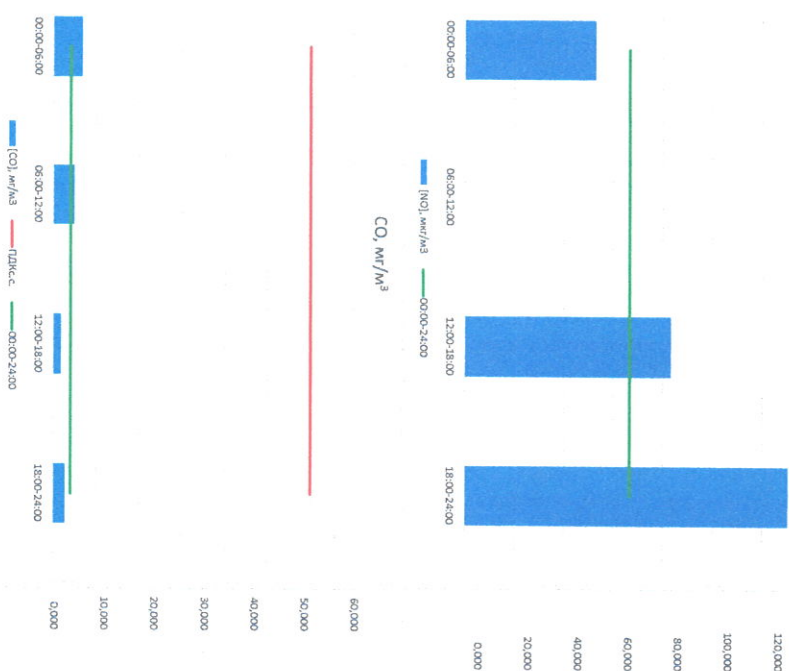

NO₂, мкг/м³

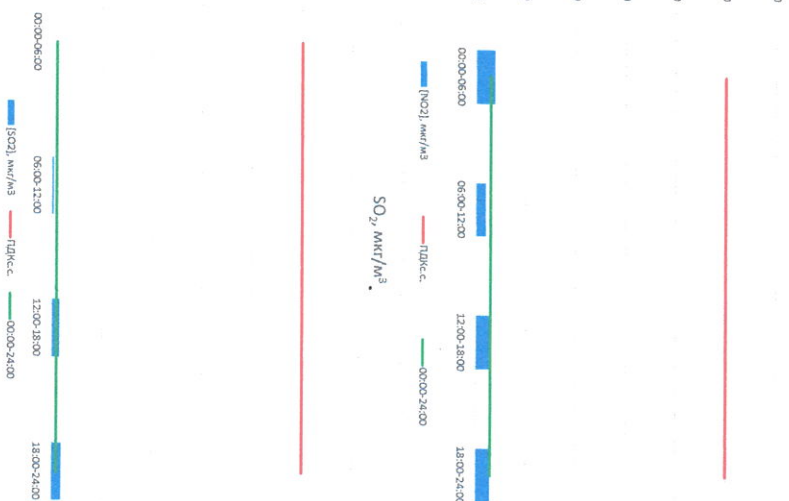

Руководитель филиала ЦЛАТИ по Смоленской области

Ю.П. Евсеев

Начальник лаборатории


В.Н. Прохорова




Отчёт о состоянии атмосферного воздуха за 18.01.2025

Наименование	[NO], мкг/м³	[CO], мкг/м³	[SO ₂], мкг/м³	[ПМ ₁₀], мкг/м³	[Формальдегид], мкг/м³		
00:00-06:00	152	7,244	28,571	0,407	0,202	18,247	0,0005
06:00-12:00	155	1,000	24,563	0,393	0,450	15,545	0,0005
12:00-18:00	170	0,746	21,310	0,393	0,000	18,148	0,0005
18:00-24:00	200	5,001	36,325	0,366	0,018	18,624	0,0005
ПДК _{с.с.}	169	3,498	27,692	0,375	0,168	17,641	0,0005
	-	-	100,0	3,0	50,0	150,0	0,01

Формальдегид, мкг/м³

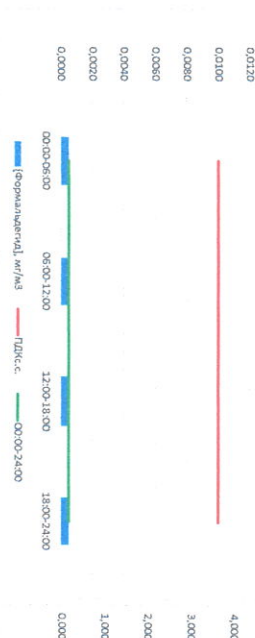


Пыль, мкг/м³

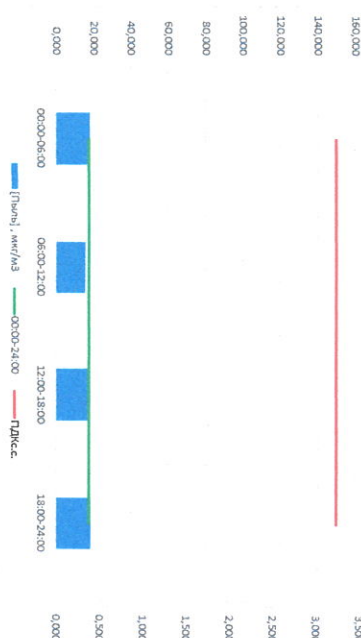

NO, мкг/м³



CO, мкг/м³

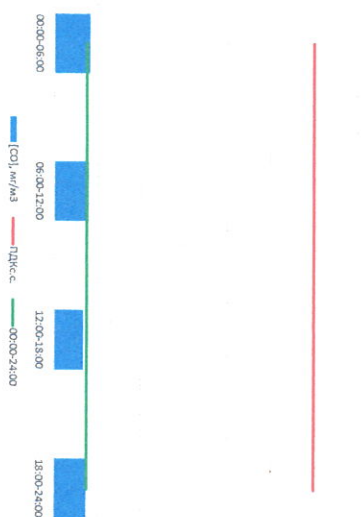

NO₂, мкг/м³



SO₂, мкг/м³



Руководитель филиала ФГБУ «Центр по контролю за качеством воздуха» Смоленской области

Ю.П. Евсеев

Начальник лаборатории

В.Н. Прохоренко

