



Отчёт о состоянии атмосферного воздуха за 16.09.2025

Наименование серия	IN01, мкг/м³	IC01, мкг/м³	IC02, мкг/м³	IN03, мкг/м³	IN04, мкг/м³	IN05, мкг/м³
00:00-06:00	NOB 130	0,000	0,023	0,622	22,665	0,0007
06:00-12:00	NOB 131	0,018	12,061	0,010	1,055	0,0008
12:00-18:00	NOB 141	0,010	13,228	0,002	0,596	0,0008
18:00-24:00	NOB 124	0,000	18,436	0,021	0,301	0,0009
00:00-24:00	NOB 132	0,007	13,130	0,014	0,644	0,0008
ПДК _с	-	100,0	3,0	50,0	150,0	0,01


Формальдегид, мкг/м³

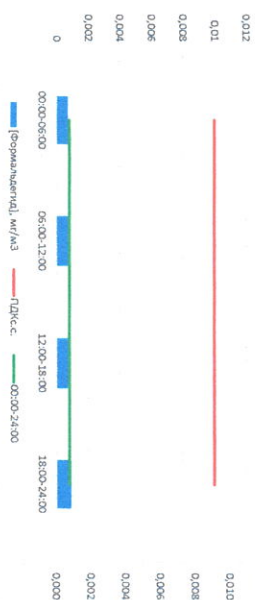


Пыль, мкг/м³

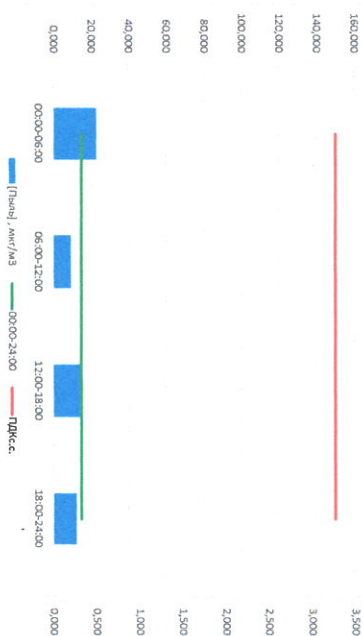


NO, мкг/м³

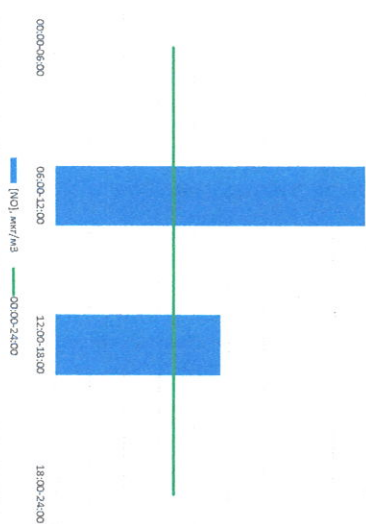


CO, мкг/м³

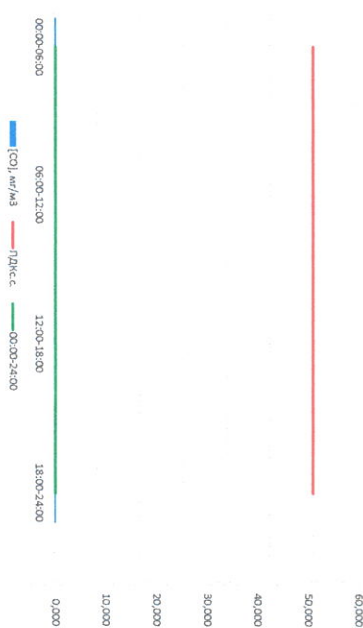

NO₂, мкг/м³

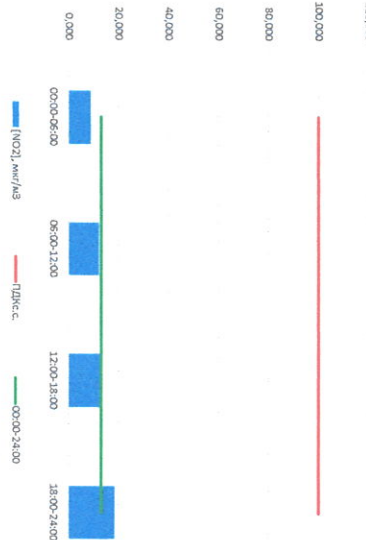

SO₂, мкг/м³

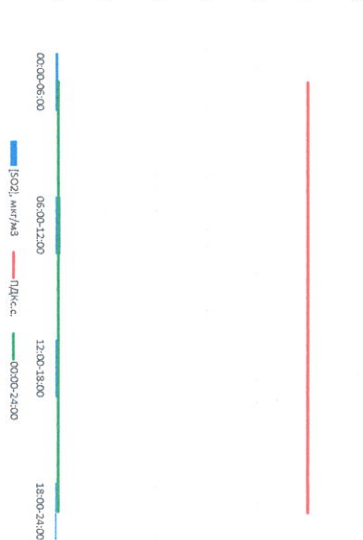

Руководитель филиала ЦЛТИ по Смоленской области

Ю.П. Есенин

Начальник лаборатории

В.Н. Прохоренко

