



# Отчёт о состоянии атмосферного воздуха за 18.07.2025

|                     | Направление ветра | [NO], мкг/м³ | [NO2], мкг/м³ | [CO], мкг/м³ | [SO2], мкг/м³ | [Пыль], мкг/м³ | [Формальдегид], мкг/м³ |
|---------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|------------------------|
| 00:00-06:00         | ЮЮЗ 204           | 0,000        | 6,827         | 0,174        | 4,349         | 6,328          | 0,0006                 |
| 06:00-12:00         | ВСВ 64            | 0,005        | 8,096         | 0,180        | 2,862         | 18,121         | 0,0005                 |
| 12:00-18:00         | ВСВ 59            | 0,045        | 10,423        | 0,205        | 0,273         | 11,521         | 0,0007                 |
| 18:00-24:00         | ВСВ 53            | 0,000        | 10,274        | 0,132        | 3,432         | 11,809         | 0,0005                 |
| 00:00-24:00         | В 95              | 0,012        | 8,905         | 0,173        | 2,729         | 11,945         | 0,0006                 |
| ПДК <sub>к.с.</sub> | -                 | -            | 100,0         | 3,0          | 50,0          | 150,0          | 0,01                   |


Формальдегид, мкг/м³

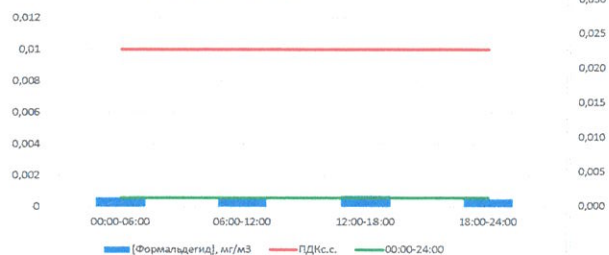


Пыль, мкг/м³

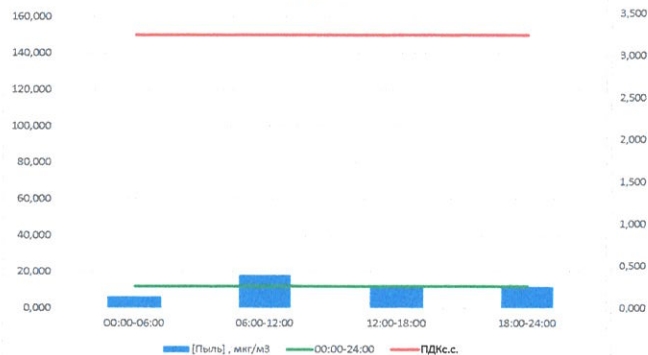

NO, мкг/м³

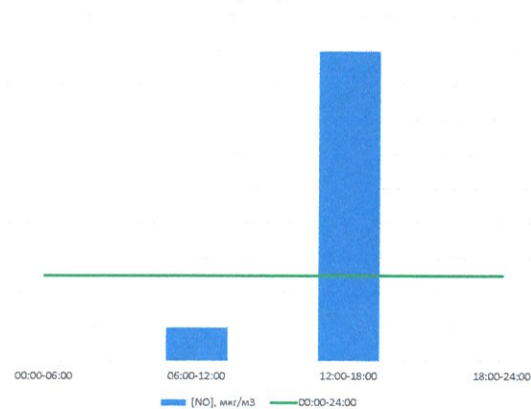

CO, мкг/м³

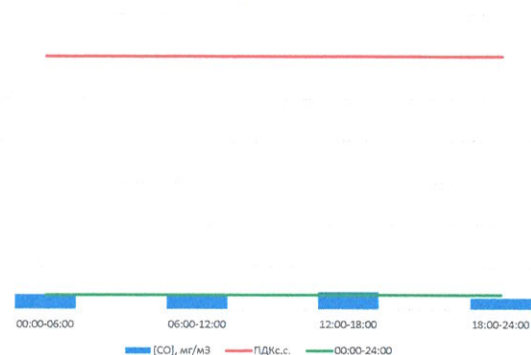

NO<sub>2</sub>, мкг/м³



SO<sub>2</sub>, мкг/м³



Руководитель филиала ЦЛАТИ по Смоленской области



Ю.П. Евсеев

*[Signature]*

Начальник лаборатории


*[Signature]*

В.Н. Прокопенкова


# Отчёт о состоянии атмосферного воздуха за 19.07.2025

|             | Направление ветра | [NO], мкг/м³ | [NO2], мкг/м³ | [CO], мкг/м³ | [SO2], мкг/м³ | [Пыль], мкг/м³ | [Формальдегид], мкг/м³ |
|-------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|------------------------|
| 00:00-06:00 | ВСВ 66            | 0,000        | 13,816        | 0,098        | 4,334         | 11,896         | 0,0007                 |
| 06:00-12:00 | ВСВ 69            | 0,190        | 10,582        | 0,048        | 3,777         | 11,224         | 0,0006                 |
| 12:00-18:00 | ВСВ 70            | 0,226        | 12,822        | 0,118        | 1,179         | 12,544         | 0,0005                 |
| 18:00-24:00 | ВСВ 76            | 0,112        | 9,502         | 0,067        | 2,057         | 13,484         | 0,0006                 |
| 00:00-24:00 | ВСВ 70            | 0,132        | 11,680        | 0,083        | 2,837         | 12,287         | 0,0006                 |
| ПДКсс       | -                 | -            | 100,0         | 3,0          | 50,0          | 150,0          | 0,01                   |


Формальдегид, мкг/м³

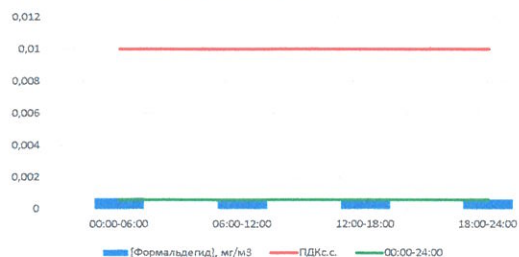


Пыль, мкг/м³

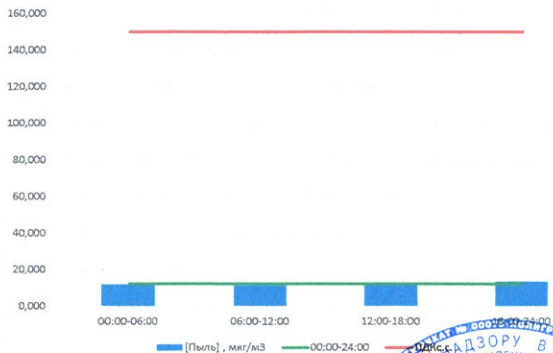


NO, мкг/м³

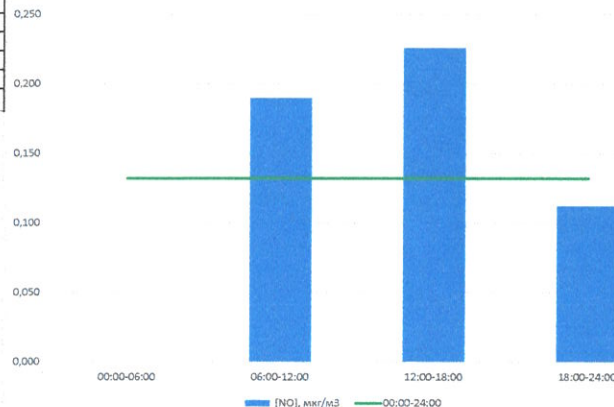


CO, мкг/м³

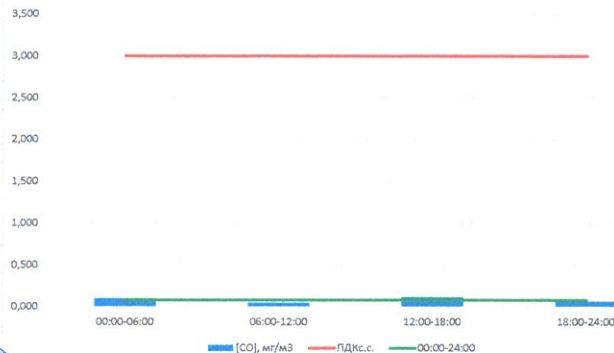

NO2, мкг/м³

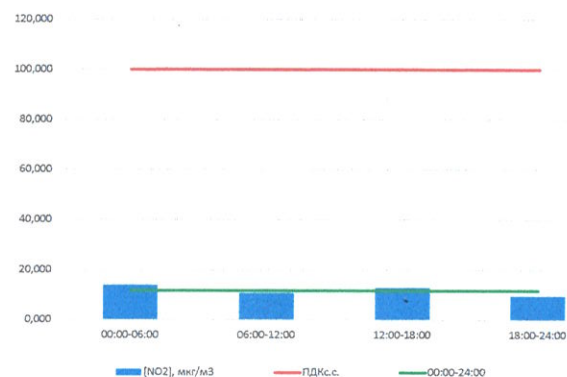

SO2, мкг/м³

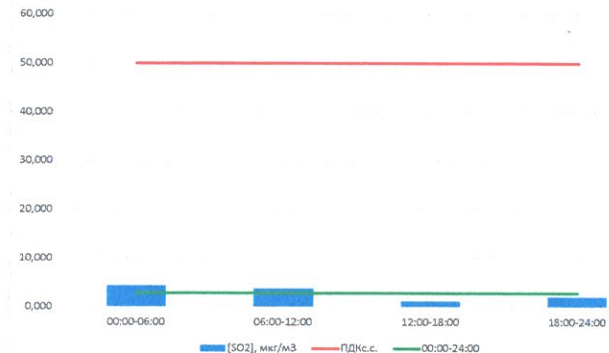

Руководитель филиала ИЛЭТИ по Смоленской области



Ю.П. Евсеев


Начальник лаборатории

В.Н. Прокопенцова


Отчёт о состоянии атмосферного воздуха за 20.07.2025

|             | Направление ветра | [NO], мкг/м³ | [NO2], мкг/м³ | [CO], мкг/м³ | [SO2], мкг/м³ | [Пыль], мкг/м³ | [Формальдегид], мкг/м³ |
|-------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|------------------------|
| 00:00-06:00 | ВСВ 61            | 0,000        | 4,183         | 0,055        | 2,435         | 20,317         | 0,0006                 |
| 06:00-12:00 | В 86              | 0,003        | 6,732         | 0,083        | 2,973         | 14,607         | 0,0005                 |
| 12:00-18:00 | В 97              | 0,314        | 9,101         | 0,146        | 2,056         | 12,720         | 0,0004                 |
| 18:00-24:00 | В 88              | 0,000        | 7,695         | 0,164        | 4,288         | 12,938         | 0,0005                 |
| 00:00-24:00 | В 83              | 0,079        | 6,928         | 0,112        | 2,938         | 15,146         | 0,0005                 |
| ПДКсс       | -                 | -            | 100,0         | 3,0          | 50,0          | 150,0          | 0,01                   |


Формальдегид, мкг/м³

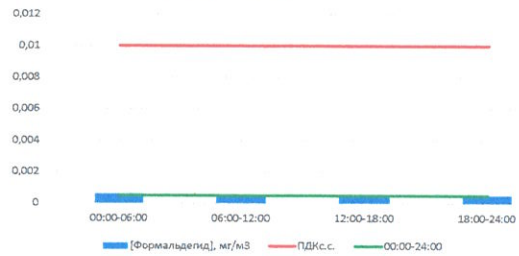


Пыль, мкг/м³

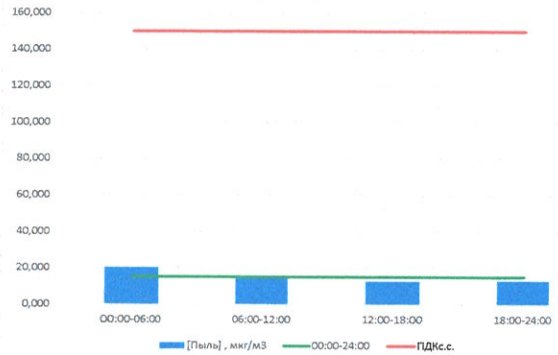


NO, мкг/м³

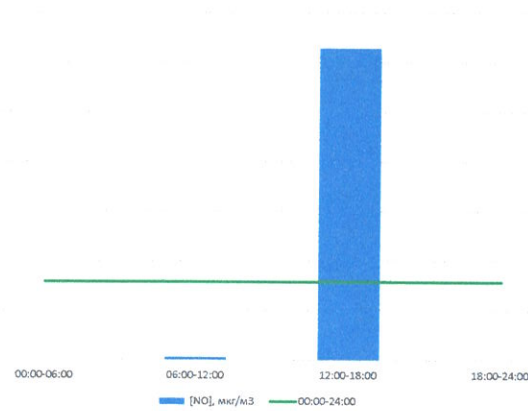

CO, мкг/м³

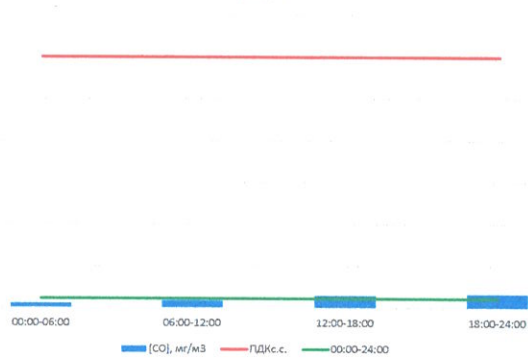

NO2, мкг/м³

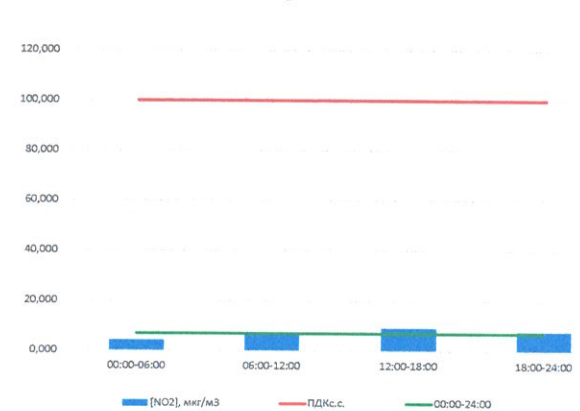

SO2, мкг/м³



Руководитель филиала ЦПАТИ по Смоленской области



Ю.П. Евсеев

*(Signature)*

Начальник лаборатории

*(Signature)*

В.Н. Прокопенко