

Отчёт о состоянии атмосферного воздуха за 18.09.2026

Наименование	[NO], мкг/м³	[NO2], мкг/м³	[CO], мкг/м³	[SO2], мкг/м³	[ПМ10], мкг/м³	Формальдегид, мкг/м³
00:00-06:00 КОЗ	217	0,000	6,840	0,066	0,000	14,103
06:00-12:00 КОЗ	266	0,000	6,504	0,065	0,105	8,361
12:00-18:00 КОЗ	221	1,255	12,985	0,118	0,085	11,805
18:00-24:00 КОЗ	184	1,483	11,973	0,111	0,063	12,744
00:00-24:00 КОЗ	222	0,684	9,575	0,090	0,288	11,758
ПДКс	-	-	100,0	3,0	50,0	150,0
						0,01


Формальдегид, мкг/м³



CO, мкг/м³



SO₂, мкг/м³

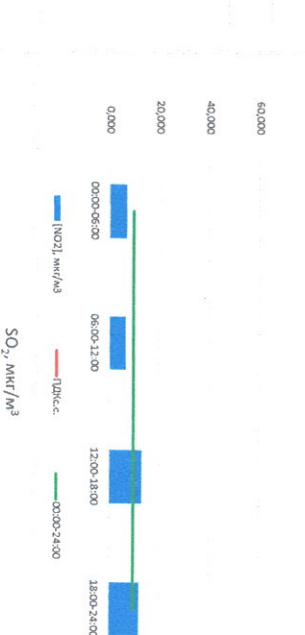

Пыль, мкг/м³



NO, мкг/м³

NO₂, мкг/м³

00:00-06:00 КОЗ	217	0,000	6,840	0,066	0,000	14,103
06:00-12:00 КОЗ	266	0,000	6,504	0,065	0,105	8,361
12:00-18:00 КОЗ	221	1,255	12,985	0,118	0,085	11,805
18:00-24:00 КОЗ	184	1,483	11,973	0,111	0,063	12,744
00:00-24:00 КОЗ	222	0,684	9,575	0,090	0,288	11,758
ПДКс	-	-	100,0	3,0	50,0	150,0
						0,01

Врио руководителя филиала ЦЛТИ по Смоленской области

Е.М. Алексеева

Ис. начальник лаборатории


И.В. Гречина




Отчёт о состоянии атмосферного воздуха за 19.09.2026

Наименование	[NO ₂], мкг/м³	[NO ₂], мкг/м³	[CO], мкг/м³	[SO ₂], мкг/м³	[Pm ₁₀], мкг/м³	[Формальдегид], мкг/м³
00:00-06:00	165	0,001	5,774	0,065	2,860	11,732
06:00-12:00	163	1,359	6,411	0,153	2,177	15,564
12:00-18:00	193	0,000	6,311	0,238	0,097	17,059
18:00-24:00	183	0,000	10,824	0,233	1,628	24,012
00:00-24:00	176	0,340	7,330	0,172	1,690	17,092
ПДК _с	-	-	100,0	3,0	50,0	150,0
						0,01


Формальдегид, мкг/м³

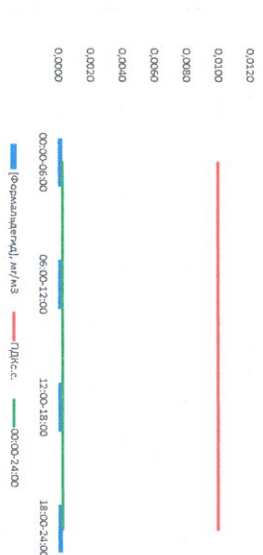


Пыль, мкг/м³

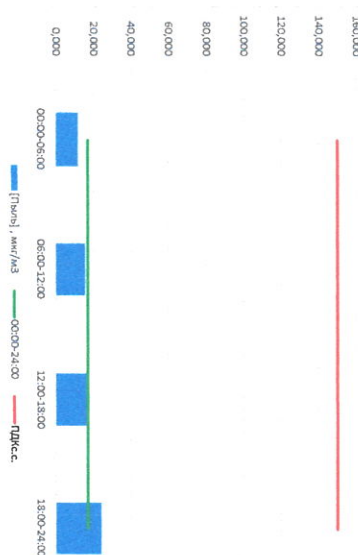


NO, мкг/м³

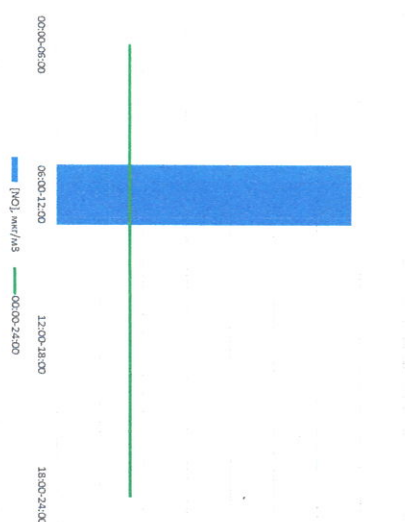


CO, мкг/м³

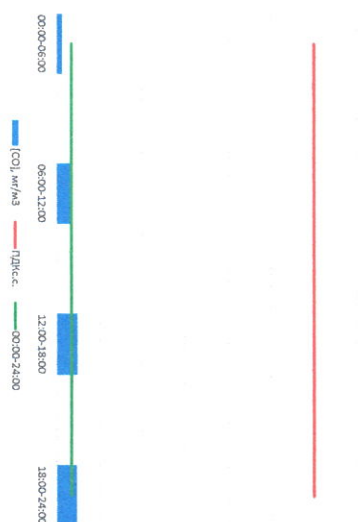

NO₂, мкг/м³

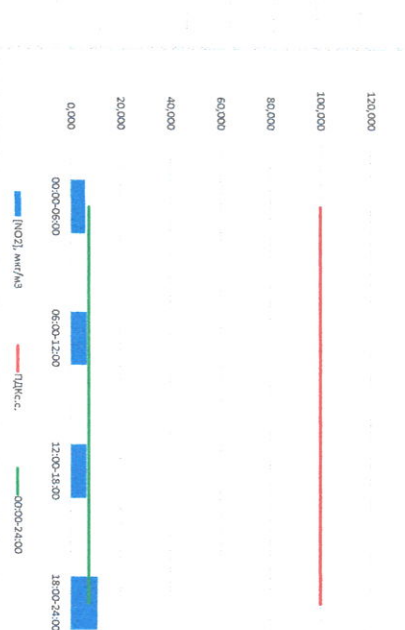

SO₂, мкг/м³

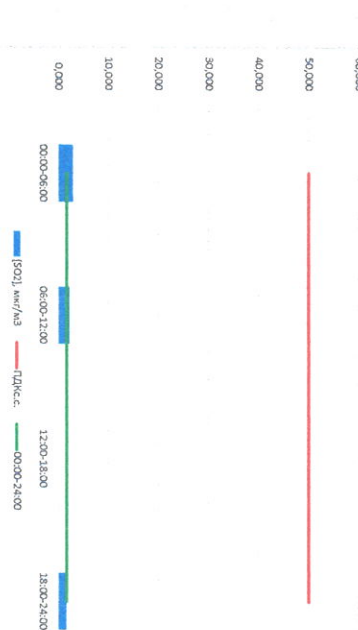

Врио руководителя филиала ЦАТИ по Смоленской области

Е.М. Алексашкина

И.О. начальника лаборатории


И.В. Грачева




Отчёт о состоянии атмосферного воздуха за 20.09.2026

Наименование	NO ₂ , мкг/м³	NO ₂ , мкг/м³	CO, мкг/м³	SO ₂ , мкг/м³	Пыль, мкг/м³	Формальдегид, мкг/м³
00:00-06:00	158	0,936	6,819	0,140	4,675	16,739
06:00-12:00	168	0,052	6,194	0,132	3,541	16,146
12:00-18:00	184	0,000	6,972	0,177	0,000	0,0003
18:00-24:00	3	265	7,838	0,156	0,000	30,254
00:00-24:00	3	279	0,247	6,955	0,151	2,054
ПДКсс	-	-	100,0	3,0	50,0	150,0
ПДКмс	-	-	-	-	-	0,01


Формальдегид, мкг/м³

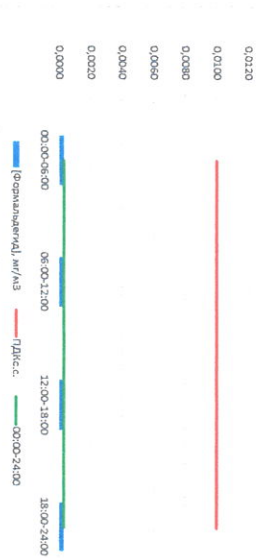


Пыль, мкг/м³

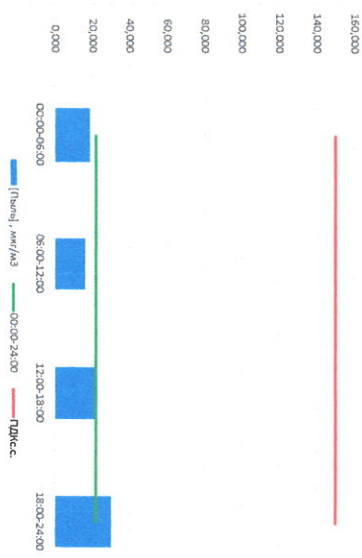


NO, мкг/м³

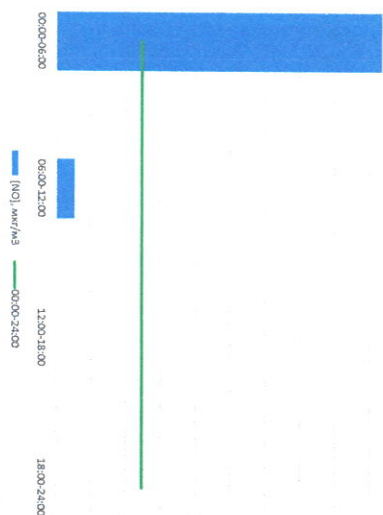


CO, мкг/м³

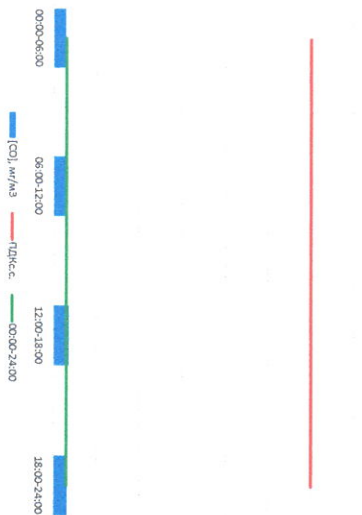

NO₂, мкг/м³

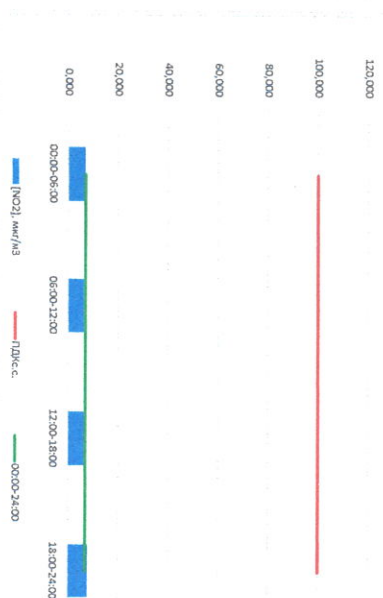

SO₂, мкг/м³

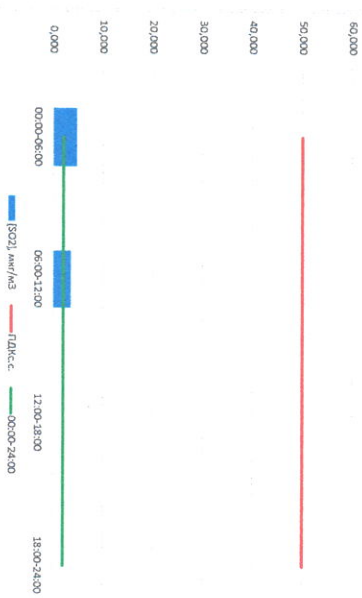

Брига руководитель филиала ЦИАТИ по Смоленской области

Е.М. Алексеев

И.О. начальник лаборатории

И.В. Гавриш

