


Отчёт о состоянии атмосферного воздуха за 19.09.2025

Наименование	NO ₂ , мкг/м ³	CO, мкг/м ³	SO ₂ , мкг/м ³	Пыль, мкг/м ³	Формальдегид, мкг/м ³
00:00-06:00	185	0,000	4,947	0,197	0,557
06:00-12:00	162	0,779	6,909	0,271	7,326
12:00-18:00	195	0,014	5,292	0,292	0,534
18:00-24:00	217	0,336	7,965	0,227	0,113
00:00-24:00	190	0,282	6,278	0,247	16,223
ПДК _с	-	100,0	3,0	50,0	150,0
					0,01


Формальдегид, мкг/м³




NO₂, мкг/м³

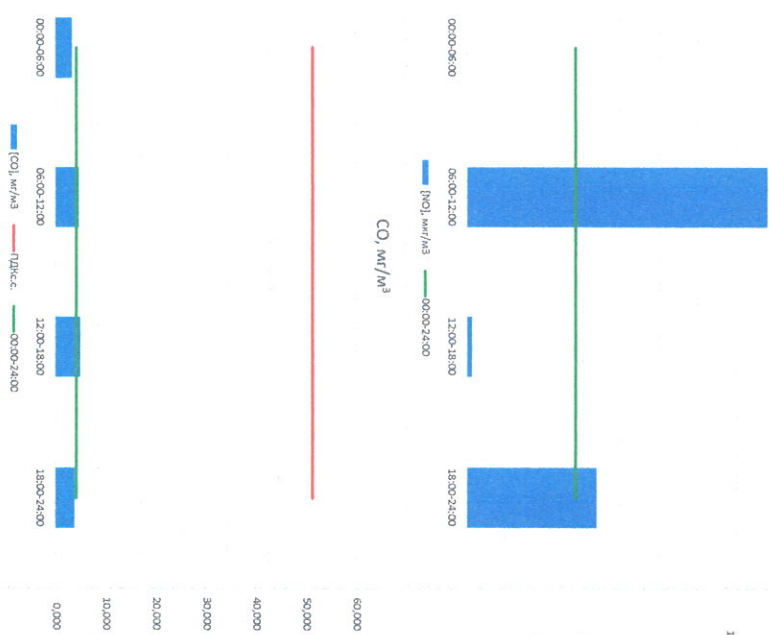


NO₂, мкг/м³

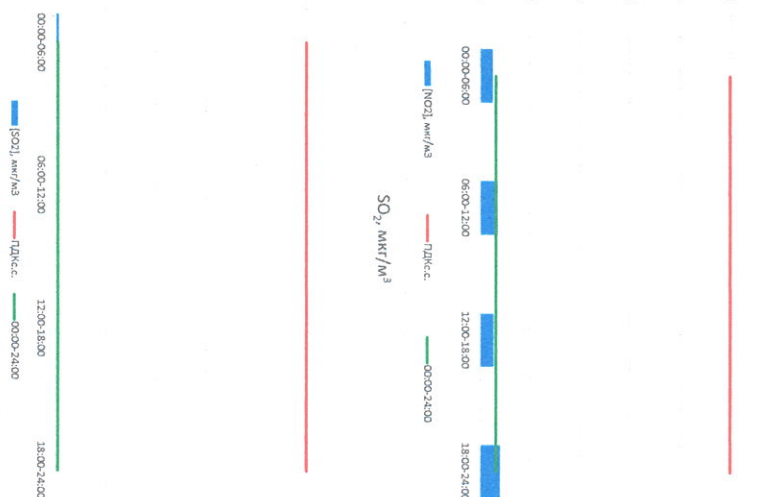

CO, мкг/м³

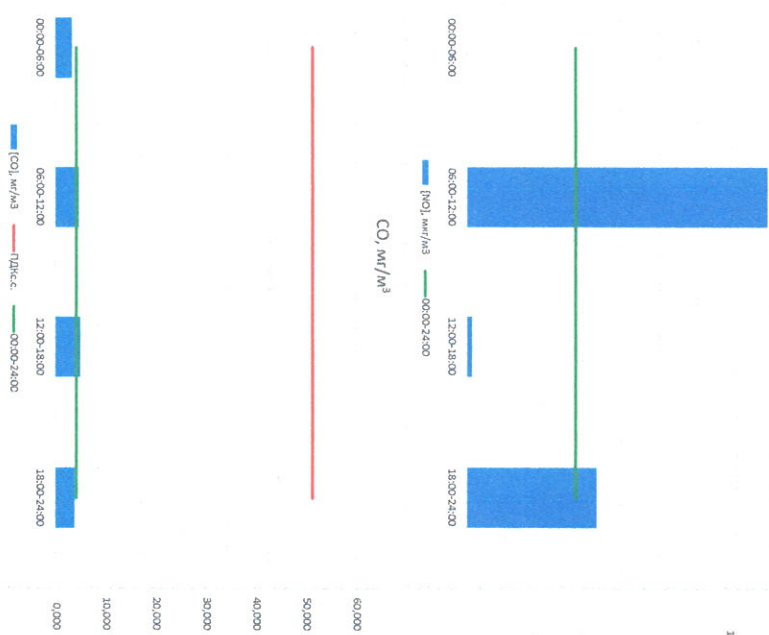

SO₂, мкг/м³

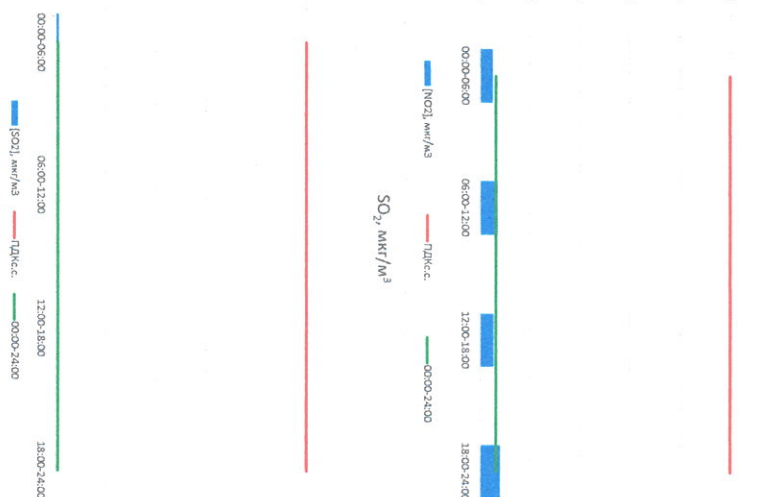

Руководитель филиала ЦЛАТИ по Смоленской области

Ю.П. Басов

Начальник лаборатории


В.Н. Прохоренко




Отчёт о состоянии атмосферного воздуха за 20.09.2025

	Направление ветра	NO ₂ , мкг/м³	NO ₂ , мкг/м³	CO ₂ , мкг/м³	CO ₂ , мкг/м³	Пыль, мкг/м³	Формальдегид, мкг/м³
00:00-06:00	З	270	0,000	4,537	0,164	0,000	0,0007
06:00-12:00	З	280	0,000	3,119	0,197	0,000	0,0009
12:00-18:00	ЮЗ	246	2,053	16,126	0,187	0,000	19,835
18:00-24:00	ЮЗ	205	0,012	4,243	0,083	0,880	8,943
00:00-24:00	ЮЗ	250	0,516	7,006	0,157	0,220	16,011
ПДК _с	-	-	100,0	3,0	50,0	150,0	0,01


Формальдегид, мкг/м³

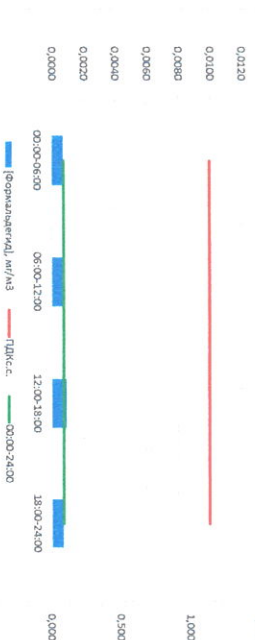


Пыль, мкг/м³

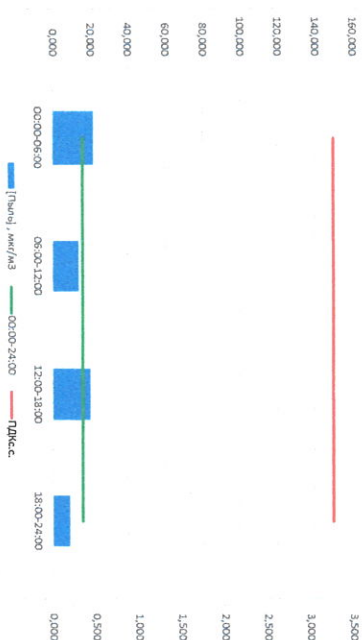


NO, мкг/м³

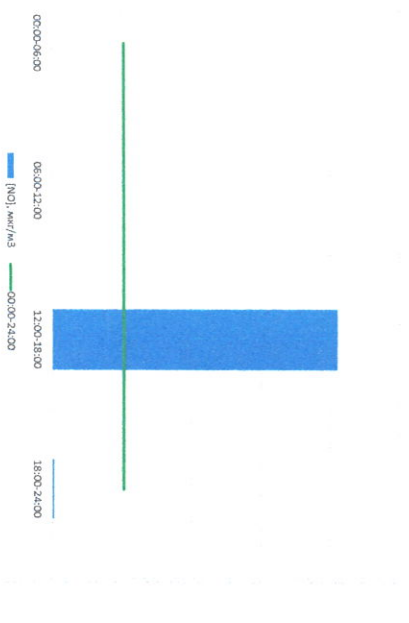


CO, мкг/м³

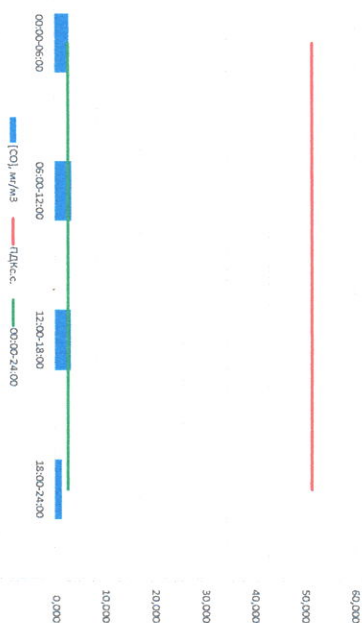

NO₂, мкг/м³

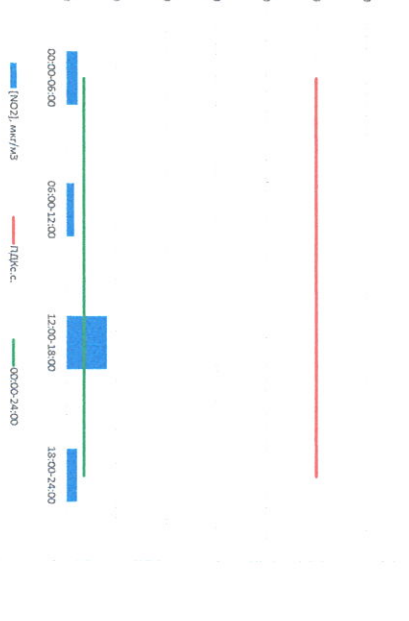

SO₂, мкг/м³

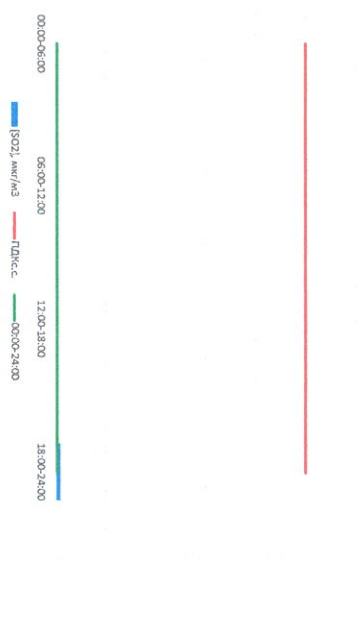

Руководитель филиала ЦЛАТИ по Смоленской области

Ю.П. Евсеев

Начальник лаборатории


В.Н. Прохоренко




Отчет о состоянии атмосферного воздуха за 21.09.2025

	Наименование станции	[NO ₂], мкг/м ³	[NO ₂], мкг/м ³	[CO], мкг/м ³	[SO ₂], мкг/м ³	[ПМ ₁₀], мкг/м ³	[Формальдегид], мг/м ³
00:00-06:00	Ю 191	0,000	1,753	0,000	0,088	13,982	0,0007
06:00-12:00	Ю 189	0,000	2,379	0,001	0,004	14,330	0,0007
12:00-18:00	Ю 189	0,000	2,378	0,090	0,220	17,786	0,0007
18:00-24:00	Ю 175	3,931	12,713	0,145	1,111	15,756	0,0009
00:00-24:00	Ю 186	0,983	4,806	0,059	0,356	15,464	0,0008
ПДК _с	-	100,0	3,0	50,0	150,0	0,01	0,01

Формальдегид, мг/м³

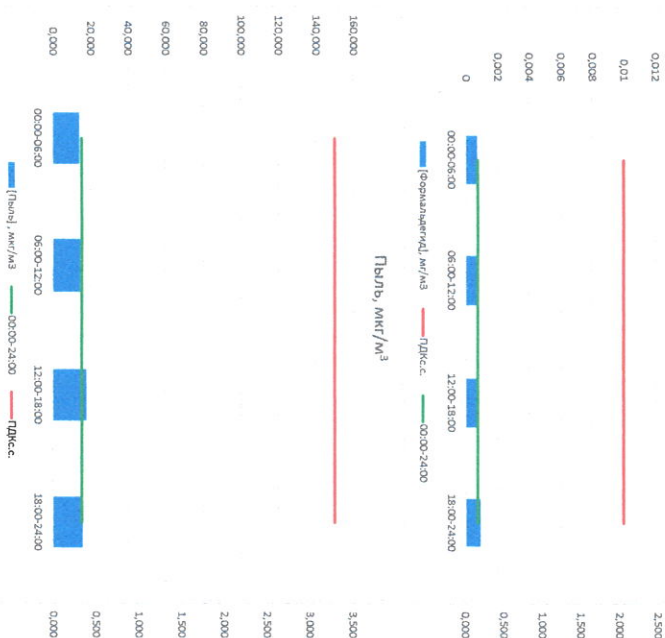


NO₂, мкг/м³

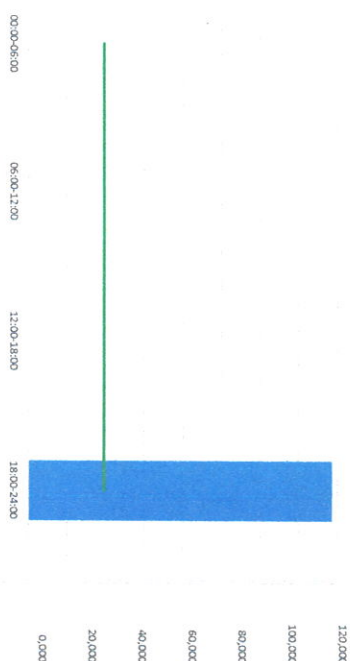

NO₂, мкг/м³

CO, мкг/м³

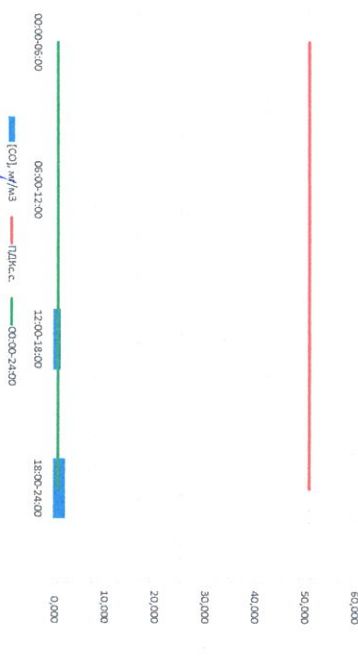

SO₂, мкг/м³



Руководитель филиала ИДТИ по Смоленской области

Ю.П. Евсеев

Начальник лаборатории

В.Н. Прохорова

