
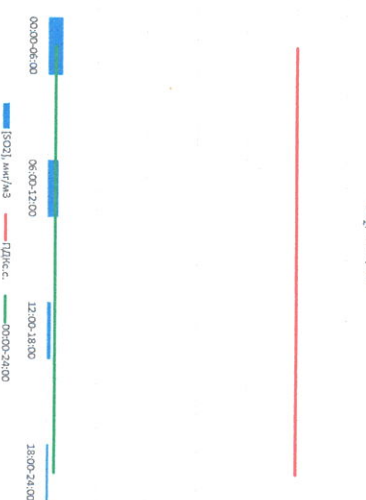


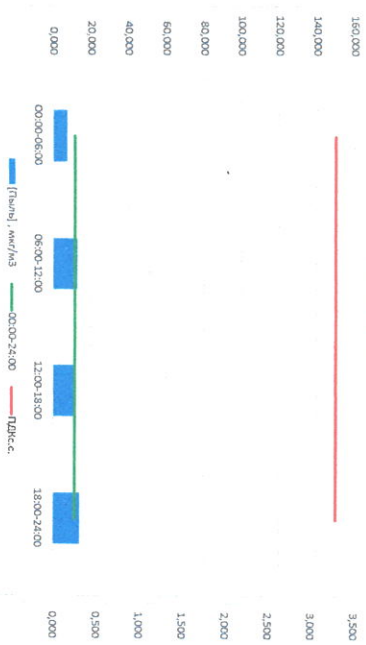

Руководитель филиала ИЦЛАТИ по Смоленской обл. истрин

Ю.П. Еремин


И.О. НАЧАЛЬНИКА ТАБОРА

Ю.А. Черныш



Время, мин	NO _x , мкг/м³	NO ₂ , мкг/м³	CO, мкг/м³	SO ₂ , мкг/м³	Пыль, мкг/м³	Формальдегид, мкг/м³
00:00-06:00	353	2,282	6,444	0,204	0,675	21,427
06:00-12:00	303	2,27	0,775	0,285	0,640	15,890
12:00-18:00	303	246	0,232	8,149	0,066	4,176
18:00-24:00	303	182	8,612	0,167	1,314	13,442
00:00-24:00	303	236	2,975	9,680	0,180	13,724
ПДК, с	-	-	100,0	3,0	50,0	150,0
						Оборудование находится в поверке
						0,01


Формальдегид, мкг/м³

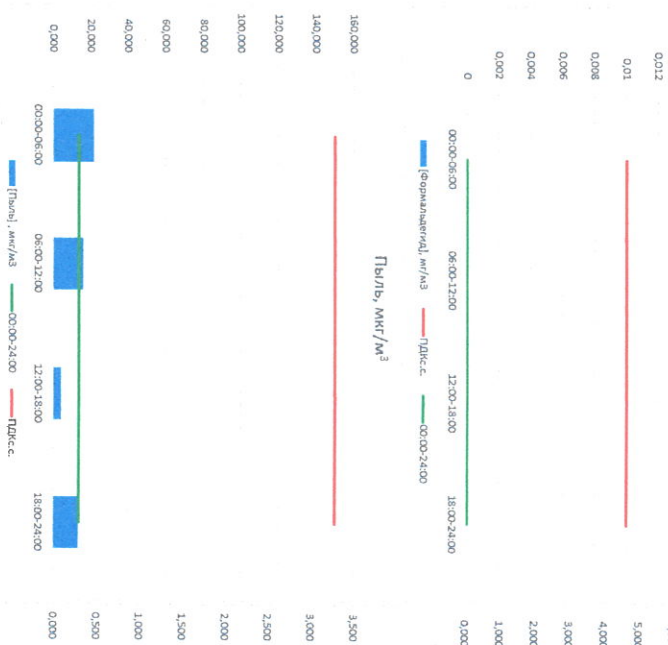


Пыль, мкг/м³




NO, мкг/м³

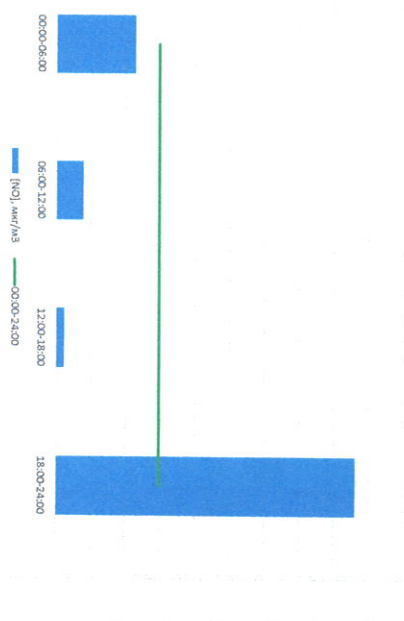

CO, мкг/м³

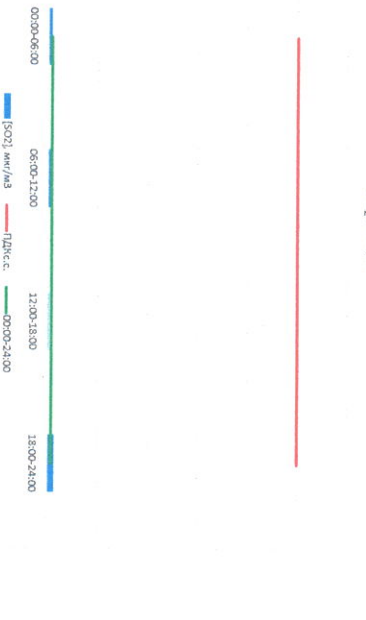

NO₂, мкг/м³

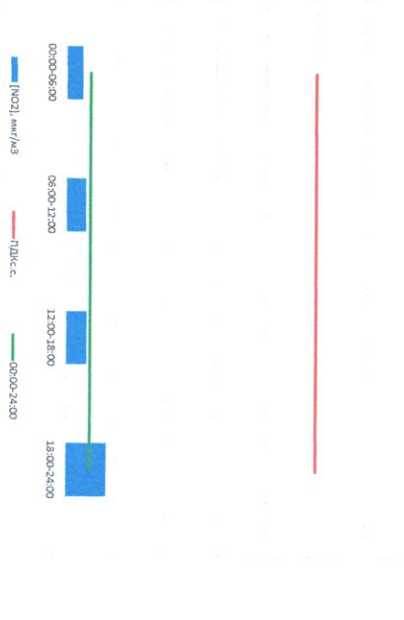

SO₂, мкг/м³



Руководитель филиала ЦЛАТИ по Смоленской области

Ю.П. Басев


И.о. начальника лаборатории

Ю.А. Чернина




Начало-конец	NO _x , мкг/м³	NO ₂ , мкг/м³	CO, мкг/м³	SO ₂ , мкг/м³	Пыль, мкг/м³	Формальдегид, мкг/м³
00:00-06:00	NOx 158	0,954	8,777	0,172	1,702	19,195
06:00-12:00	NOx 217	3,009	12,434	0,102	1,609	14,199
12:00-18:00	NOx 173	0,000	8,260	0,187	0,742	5,636
18:00-24:00	NOx 166	1,845	10,914	0,321	0,702	10,026
00:00-24:00	NOx 179	1,452	10,096	0,195	1,189	12,264
ПДК, с.	-	-	100,0	3,0	50,0	150,0
						Оборудование находится в поверке
						0,01


Формальдегид, мкг/м³

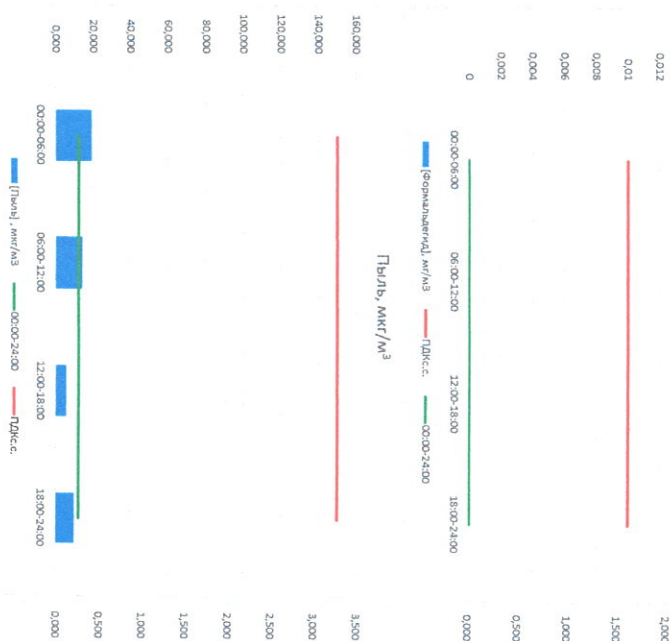


NO_x, мкг/м³

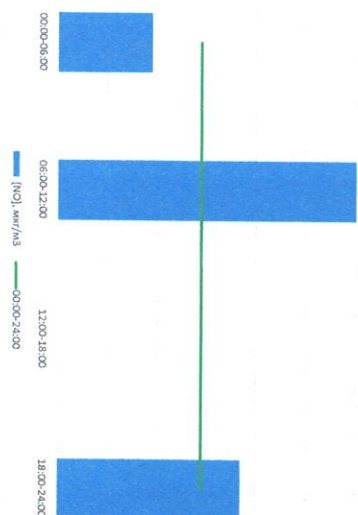

NO₂, мкг/м³

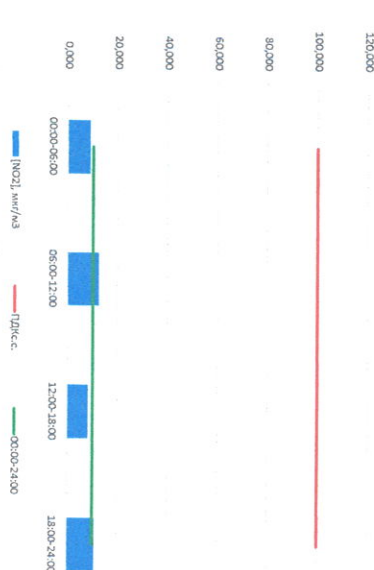


SO₂, мкг/м³



CO, мкг/м³



Пыль, мкг/м³

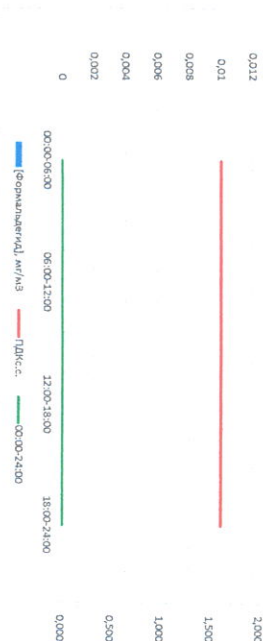

Руководитель филиала ЦЛАТИ по Смоленской области

Ю.П. Есеев

И.о. начальника лаборатории

Ю.А. Чирнина

