



Отчёт о состоянии атмосферного воздуха за 29.01.2026

Наименование	NO _x , мкг/м³	NO ₂ , мкг/м³	CO, мкг/м³	SO ₂ , мкг/м³	Пыль, мкг/м³	Формальдегид, мкг/м³
00:00-06:00	СВ 49	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке
06:00-12:00	СВ 40	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке
12:00-18:00	СВ 21	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке
18:00-24:00	СВ 11	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке
00:00-24:00	СВ 30	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке
ПДК _{с.с.}						


Формальдегид, мкг/м³

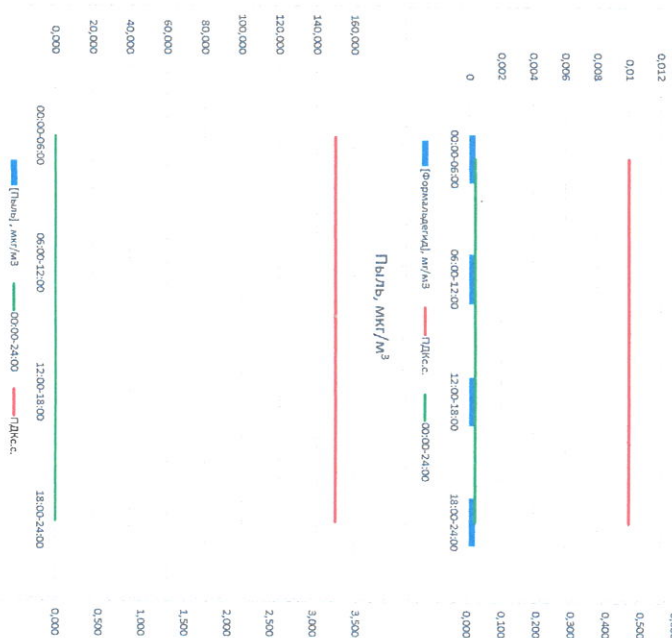


Пыль, мкг/м³

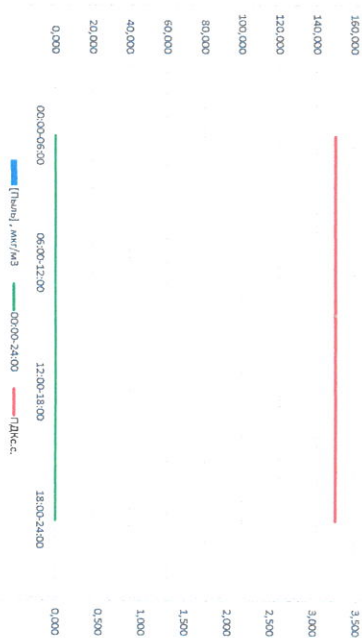


NO, мкг/м³

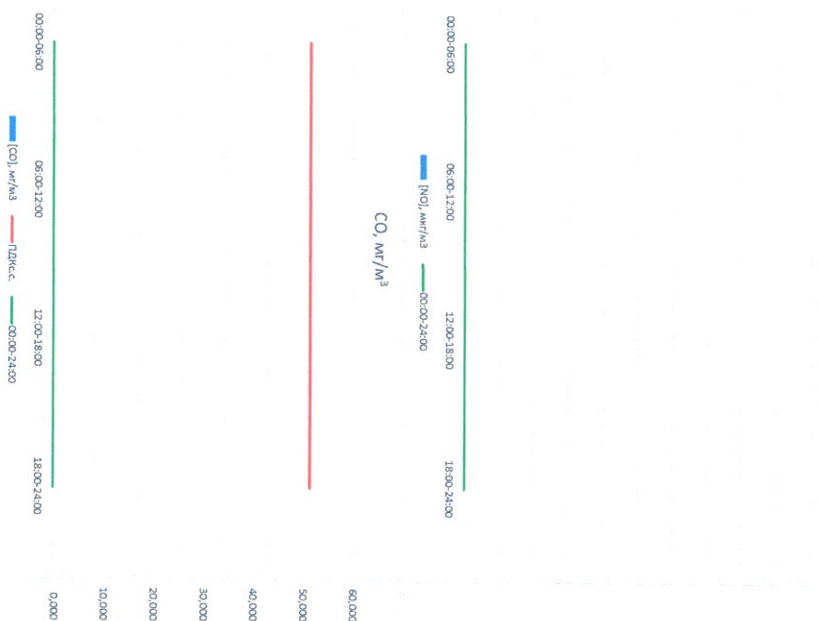


CO, мкг/м³

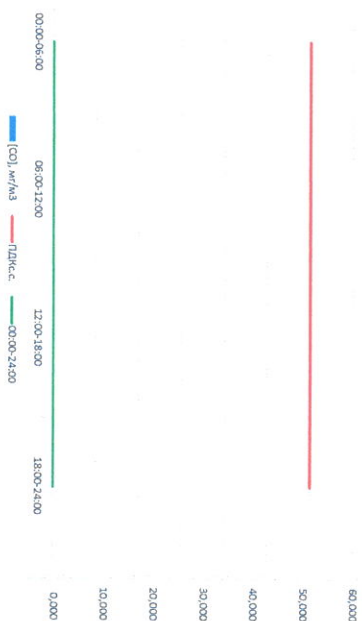

NO₂, мкг/м³

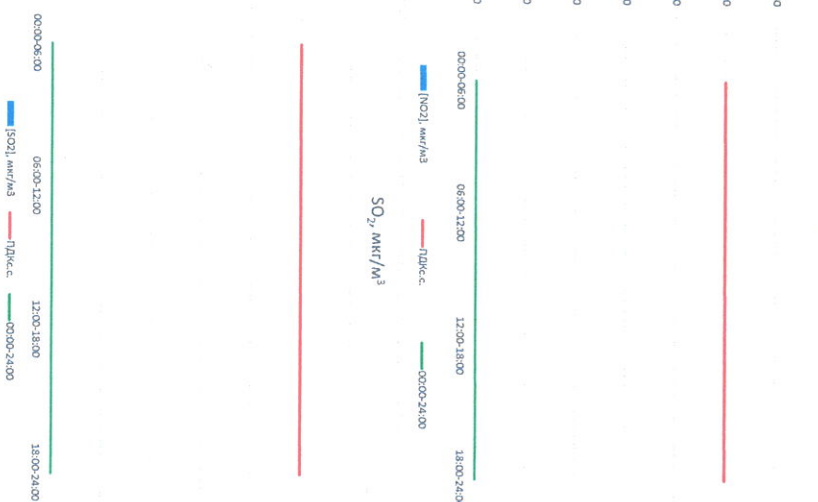

SO₂, мкг/м³

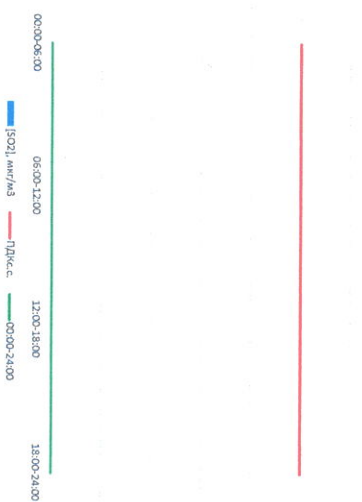

Врио руководителя филиала ЦЛАНТ им. Смоленской области

В.Н. Горбунова

Начальник лаборатории

В.Н. Прохорова

