

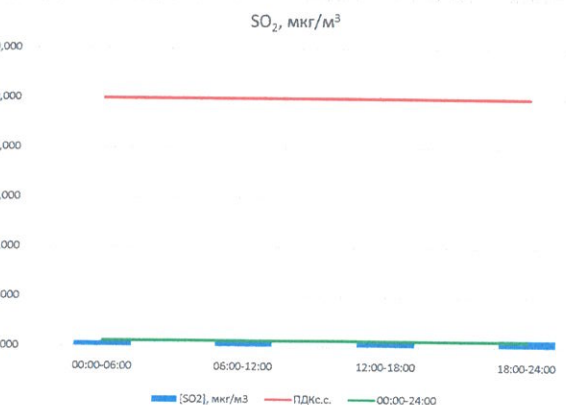
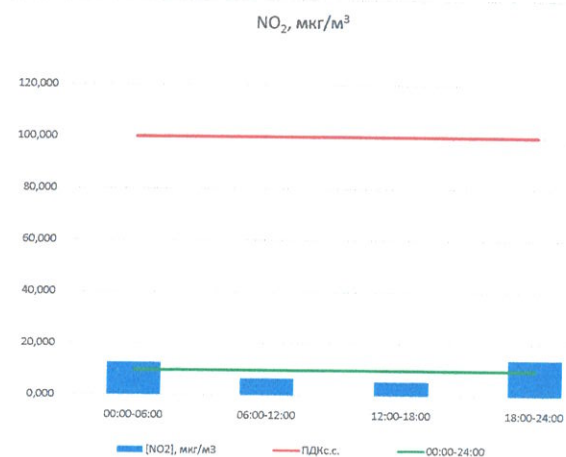
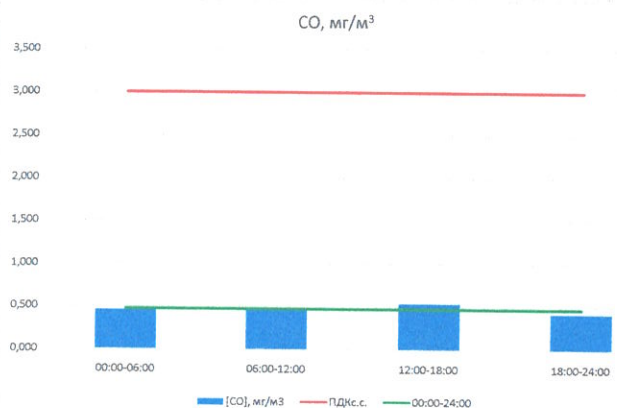
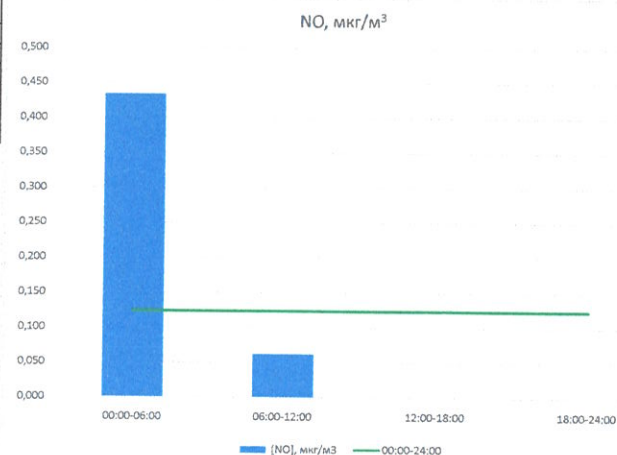


Отчёт о состоянии атмосферного воздуха за 03.10.2025

	Направление ветра	[NO], мкг/м³	[NO2], мкг/м³	[CO], мкг/м³	[SO2], мкг/м³	[Пыль], мкг/м³	[Формальдегид], мкг/м³
00:00-06:00	ВЮВ 114	0,434	12,742	0,455	0,987	20,029	0,0004
06:00-12:00	В 90	0,062	6,662	0,479	1,213	5,300	0,0003
12:00-18:00	ВЮВ 99	0,000	5,617	0,534	1,227	16,202	0,0004
18:00-24:00	ВЮВ 100	0,000	14,135	0,418	1,567	9,178	0,0003
00:00-24:00	ВЮВ 101	0,124	9,789	0,472	1,249	12,677	0,0004
ПДК _{сс}	-	-	100,0	3,0	50,0	150,0	0,01

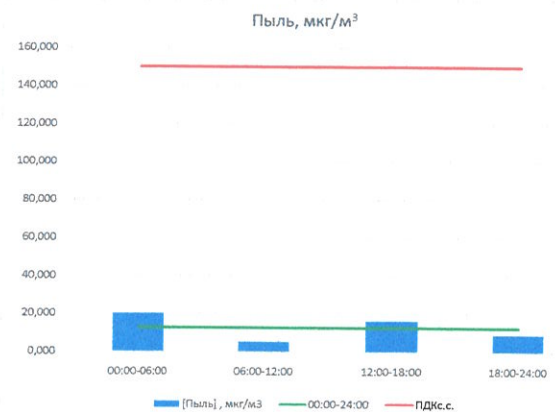

Руководитель филиала ЦЛАТИ по Смоленской области

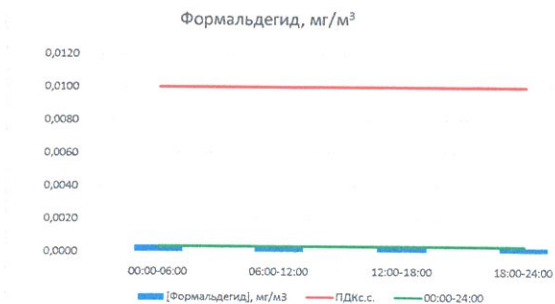

Ю.П. Евсеев

Начальник лаборатории


(Signature)

В.Н. Прокопенкова


Отчёт о состоянии атмосферного воздуха за 04.10.2025

	Направление ветра	[NO], мкг/м³	[NO2], мкг/м³	[CO], мкг/м³	[SO2], мкг/м³	Пыль, мкг/м³	[Формальдегид], мкг/м³
00:00-06:00	ВЮВ 111	0,591	8,286	0,296	1,585	16,820	0,0006
06:00-12:00	ВЮВ 105	0,037	6,496	0,415	1,919	9,685	0,0006
12:00-18:00	ВЮВ 114	0,011	8,940	0,291	1,745	16,161	0,0006
18:00-24:00	ВЮВ 100	0,000	5,314	0,372	0,402	2,940	0,0007
00:00-24:00	ВЮВ 107	0,160	7,259	0,344	1,413	11,402	0,0006
ПДКсс	-	-	100,0	3,0	50,0	150,0	0,01


Формальдегид, мкг/м³

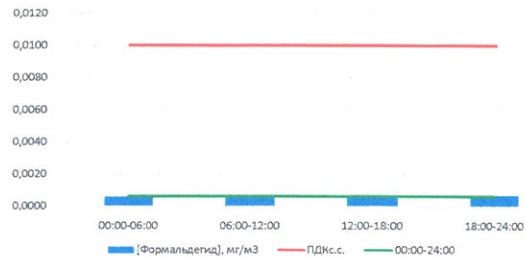


NO, мкг/м³

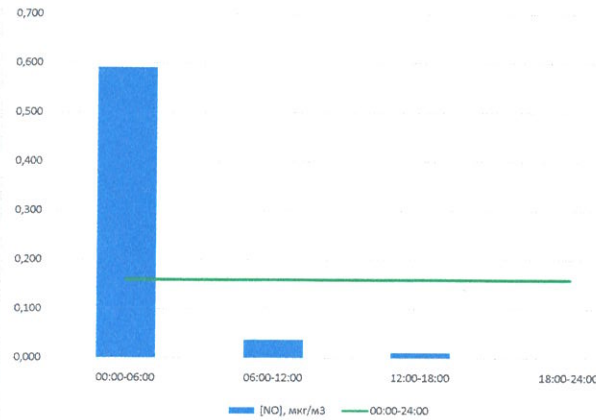


NO2, мкг/м³

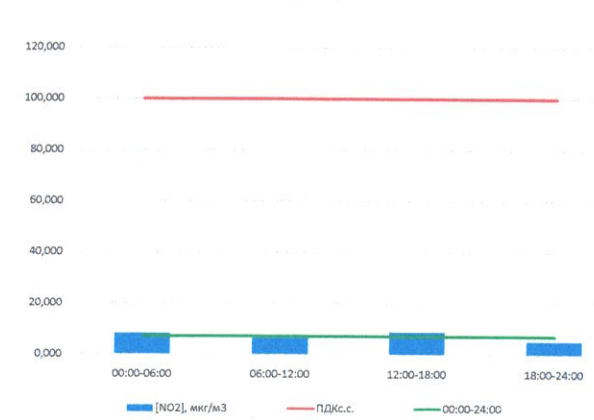

Пыль, мкг/м³

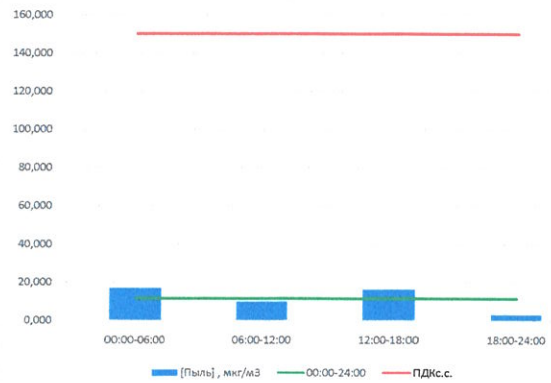

CO, мкг/м³

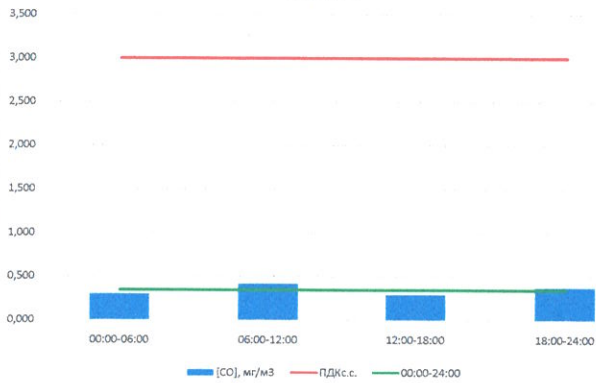

SO2, мкг/м³



Руководитель филиала ЦЛАТИ по Смоленской области

Ю.П. Евсеев







Начальник лаборатории

В.Н. Прокопенкова



Отчёт о состоянии атмосферного воздуха за 05.10.2025

	Направление ветра	[NO], мкг/м³	[NO2], мкг/м³	[CO], мкг/м³	[SO2], мкг/м³	[Пыль], мкг/м³	[Формальдегид], мкг/м³
00:00-06:00	В 96	6,108	21,099	0,289	0,143	12,138	0,0007
06:00-12:00	ВЮВ 106	0,058	5,136	0,262	0,464	5,226	0,0005
12:00-18:00	ВЮВ 110	0,000	3,243	0,193	0,363	15,902	0,0005
18:00-24:00	ЮВ 121	4,078	19,733	0,036	1,762	11,395	0,0006
00:00-24:00	ВЮВ 108	2,561	12,303	0,195	0,683	11,165	0,0006
ПДК _{сс}	-	-	100,0	3,0	50,0	150,0	0,01

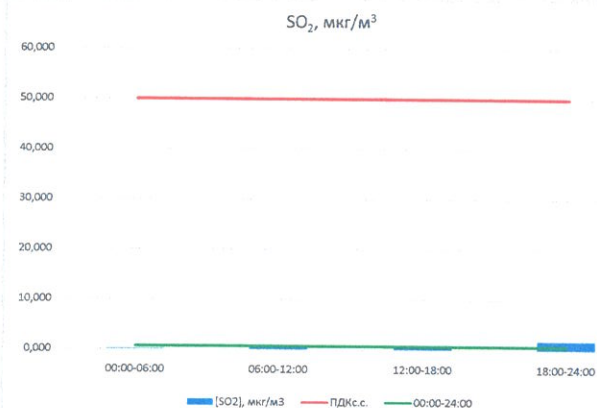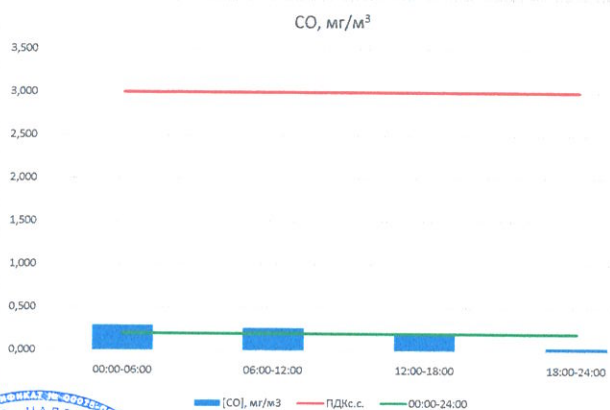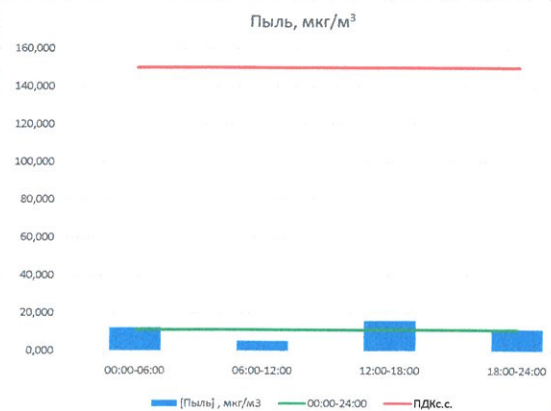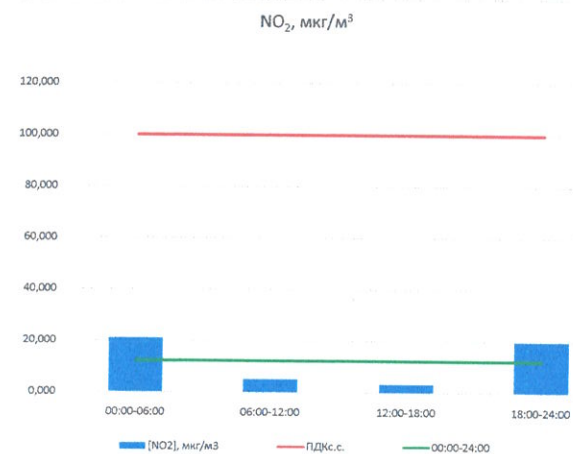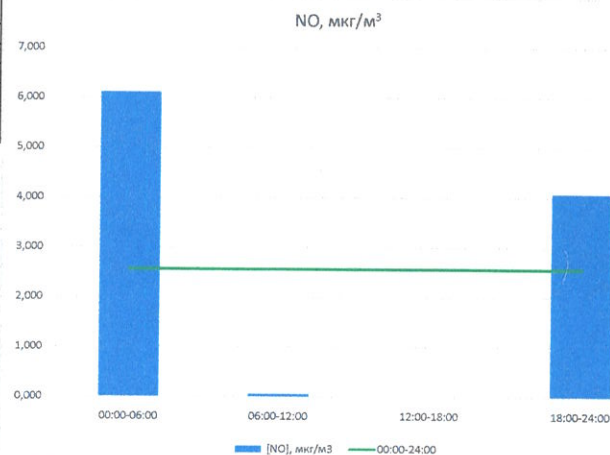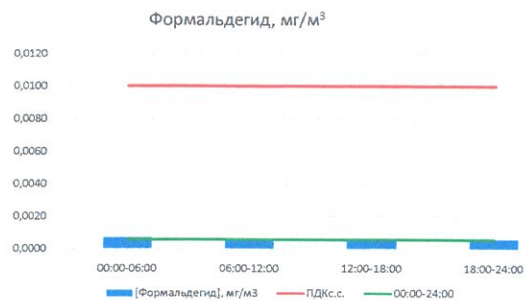

Руководитель филиала ЦЛАТИ по Смоленской области

Ю.П. Евсеев

Начальник лаборатории

В.Н. Прокопенкова

