


Наименование	NO	NO2	SO2	CO	ПДК-с	ПДК-с	ПДК-с	ПДК-с	ПДК-с
00:00-06:00	121								
06:00-12:00	163								
12:00-18:00	160								
18:00-24:00	156								
00:00-24:00	163								
ПДК-с									


Формальдегид, мг/м³




NO, мкг/м³

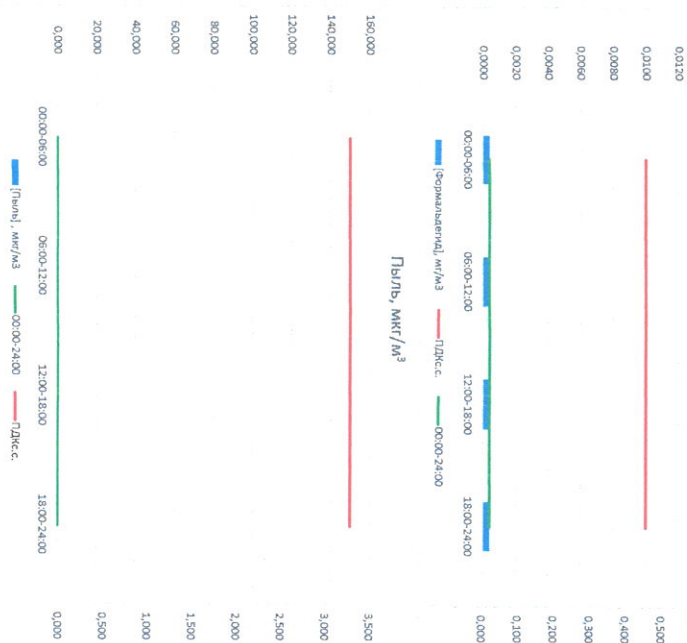


NO2, мкг/м³

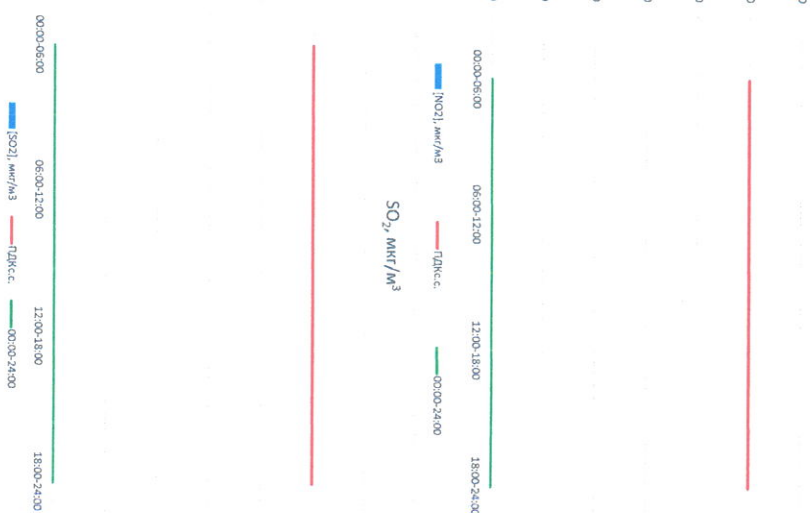

Пыль, мкг/м³

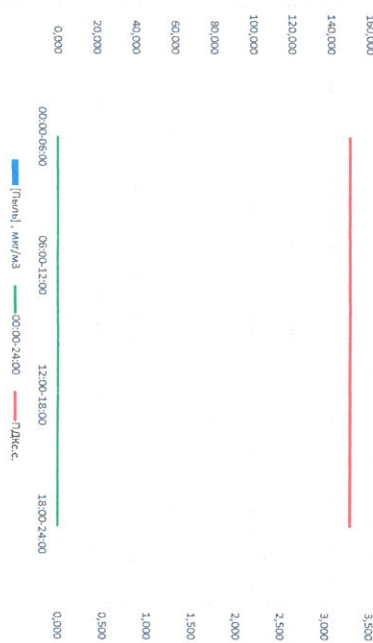

CO, мг/м³

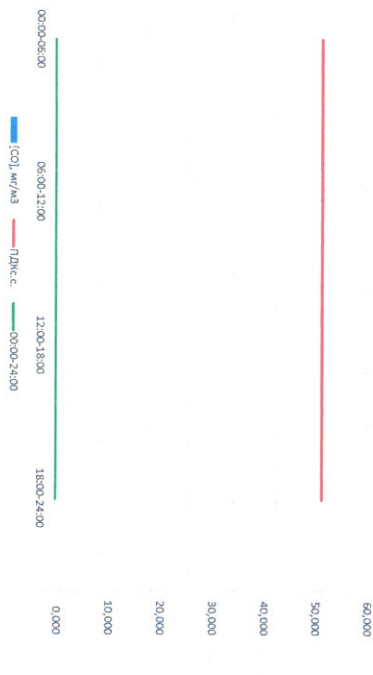

SO2, мкг/м³



Руководитель филиала ИАИ до Смоленской области

Ю.П. Енисев

Начальник лаборатории

В.П. Прохорова

