
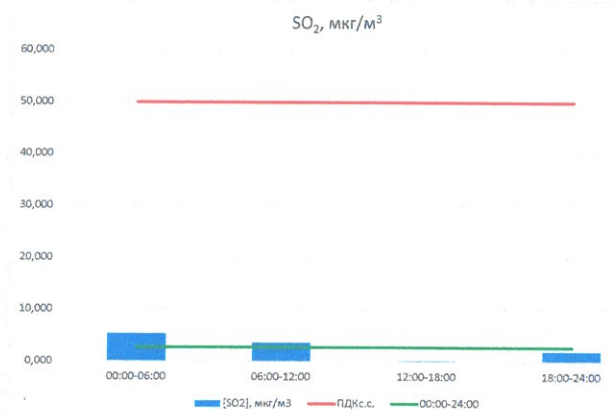
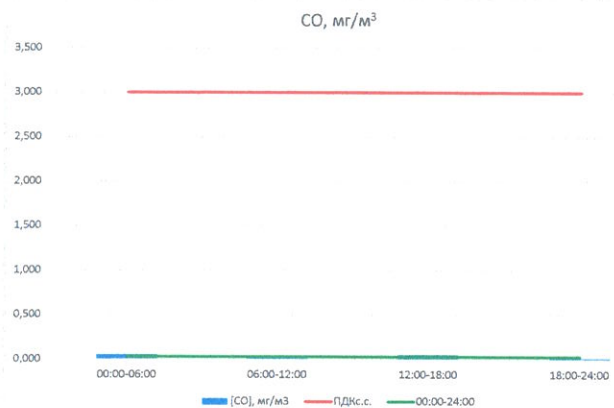
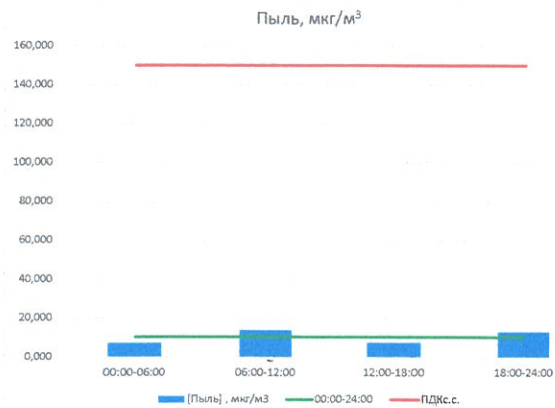
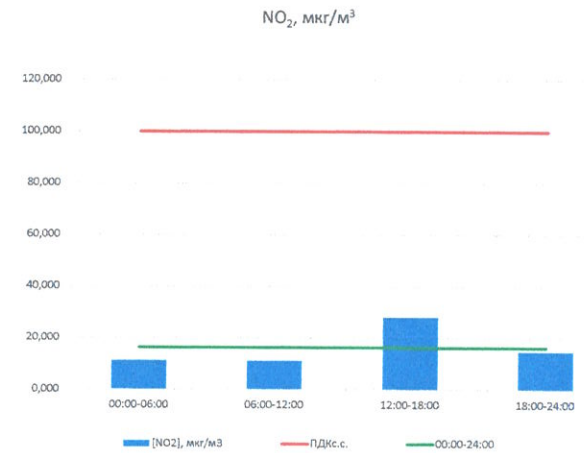
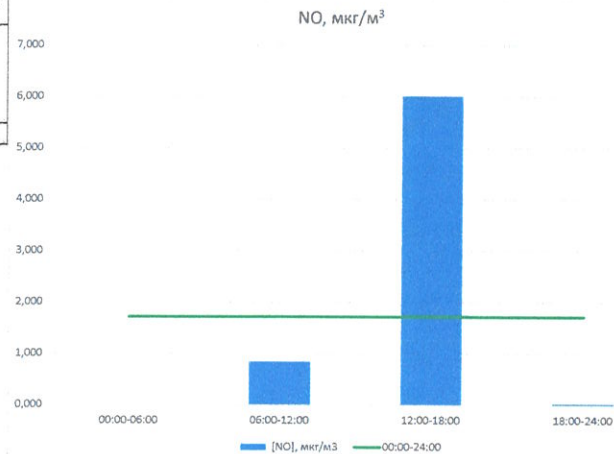


Отчёт о состоянии атмосферного воздуха за 08.08.2025

	Направление ветра	[NO], мкг/м³	[NO ₂], мкг/м³	[CO], мкг/м³	[SO ₂], мкг/м³	[Пыль], мкг/м³	[Формальдегид], мкг/м³
00:00-06:00	ЮЗ 236	0,007	11,172	0,050	5,336	7,330	Обрушения в шахтах в повороте
06:00-12:00	ЭЮЗ 253	0,844	11,132	0,012	3,620	13,826	
12:00-18:00	ЭЮЗ 242	6,007	28,114	0,050	0,148	7,472	
18:00-24:00	ЮЗ 224	0,027	14,613	0,013	1,903	13,039	
00:00-24:00	ЭЮЗ 239	1,721	16,258	0,031	2,752	10,417	
ПДК _{к.с.}	-	-	100,0	3,0	50,0	150,0	0,01

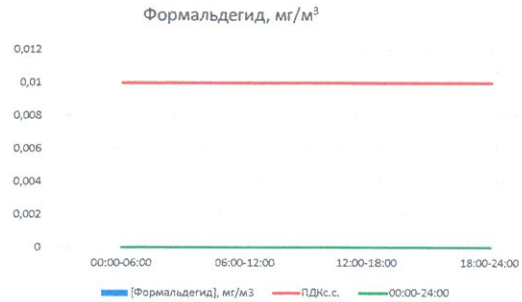

Руководитель филиала ЦЛАТИ по Смоленской области

Ю.П. Евсеев

Начальник лаборатории


В.Н. Прокопенкова




Отчёт о состоянии атмосферного воздуха за 09.08.2025

	Направление ветра	[NO], мкг/м³	[NO2], мкг/м³	[CO], мг/м³	[SO2], мкг/м³	[Пыль], мкг/м³	[Формальдегид], мкг/м³
00:00-06:00	ЮЮЗ 211	1,963	13,760	0,334	0,043	12,606	Оборудование находится в покое
06:00-12:00	З 261	0,049	9,426	0,389	0,024	12,004	
12:00-18:00	З 268	0,161	14,024	0,286	1,821	25,988	
18:00-24:00	ЗЮЗ 257	0,057	12,752	0,226	3,585	13,201	
00:00-24:00	ЗЮЗ 249	0,558	12,490	0,309	1,368	15,950	
ПДК _{с.с.}	-	-	100,0	3,0	50,0	150,0	0,01


Формальдегид, мкг/м³

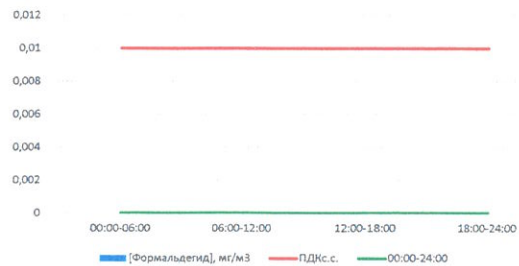


NO, мкг/м³

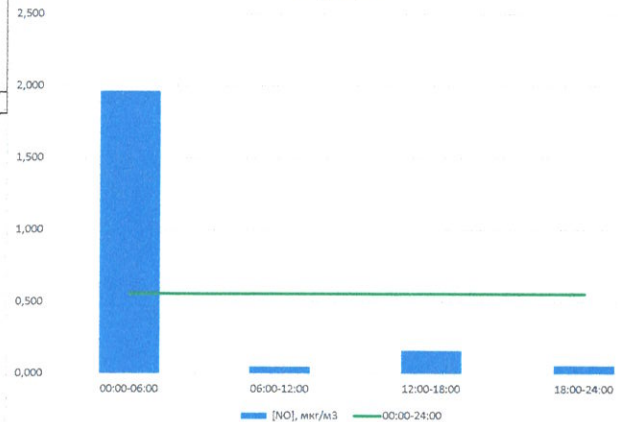


NO₂, мкг/м³

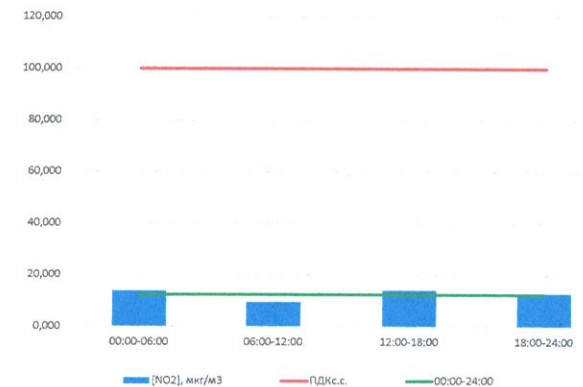


Пыль, мкг/м³

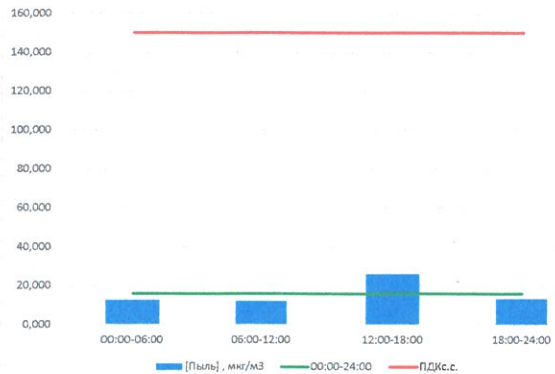

CO, мг/м³

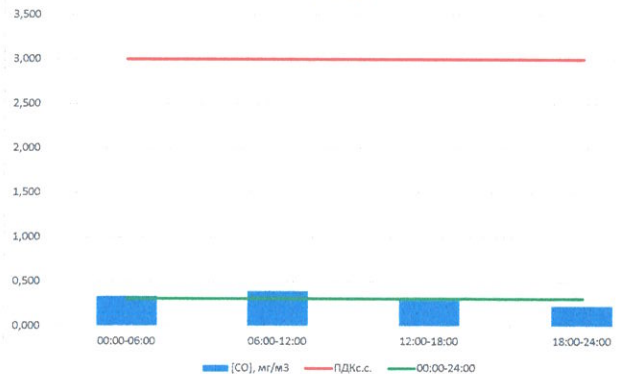

SO₂, мкг/м³

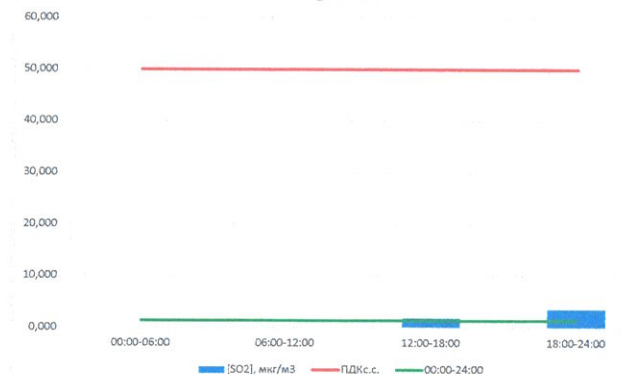

Руководитель филиала ЦЛАТИ по Смоленской области



Ю.П. Евсеев

Начальник лаборатории

В.Н. Прокопенкова

В.Н. Прокопенкова


Отчёт о состоянии атмосферного воздуха за 10.08.2025

	Направление ветра	[NO], мкг/м³	[NO2], мкг/м³	[CO], мкг/м³	[SO2], мкг/м³	[Пыль], мкг/м³	[Формальдегид], мкг/м³
00:00-06:00	ЮЗ	234	1,328	13,523	0,215	3,197	11,265
06:00-12:00	З	268	0,145	6,710	0,110	1,895	16,648
12:00-18:00	ЗЮЗ	255	0,085	14,565	0,199	1,283	7,439
18:00-24:00	Ю	183	0,021	9,481	0,161	4,788	9,728
00:00-24:00	ЮЗ	235	0,394	11,070	0,171	2,791	11,270
ПДК _{к.с.}	-	-	100,0	3,0	50,0	150,0	0,01

Формальдегид, мкг/м³




NO, мкг/м³

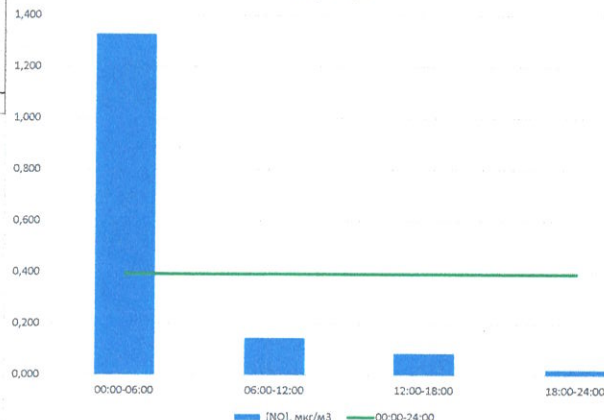


NO₂, мкг/м³




Пыль, мкг/м³

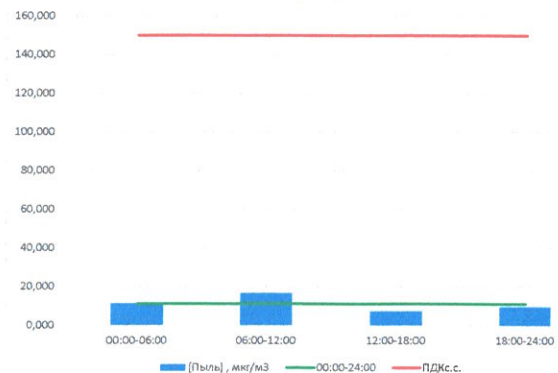

CO, мкг/м³

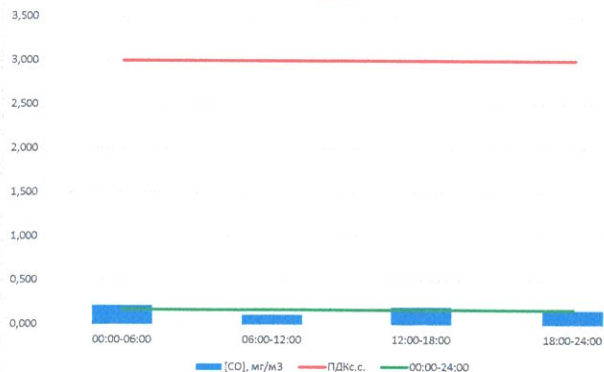

SO₂, мкг/м³

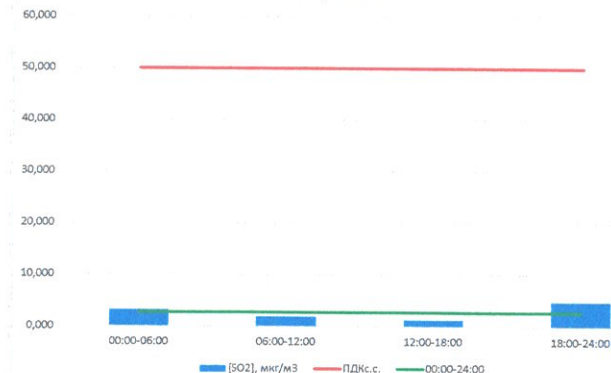

Руководитель филиала ЦЛАТИ по Смоленской области

Ю.П. Евсеев

Начальник лаборатории

В.Н. Прокопенкова

